

防振架台仕様書

型式

機器

現場名

系統名

架台質量 32 kg

防振材(コイルスプリング)

NS250-45 2.90[kgf/mm] 3 個

NS250-80 5.15[kgf/mm] 5 個

上ベース 60x30xt2.3 15.4 kg

下ベース 60x30xt2.3 11.6 kg

耐震ストッパーボルト M16 4 本

耐震基準 2.0 G

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用地域 標準・塩害地域

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 4 組



<備考>

番号	日付	改訂記事
⚠	'22.07.22	図枠貼替・質量訂正 防振材変更


発行日	承認	設計	作図
'16.05.20	加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番 1-HTL228

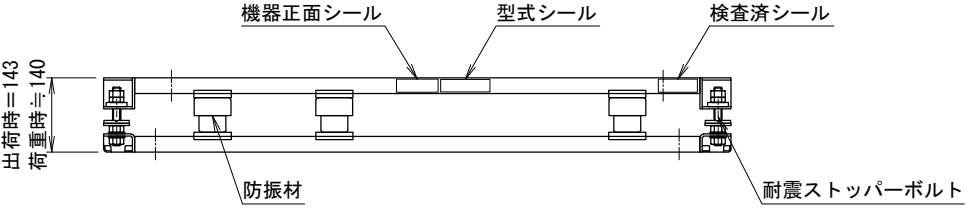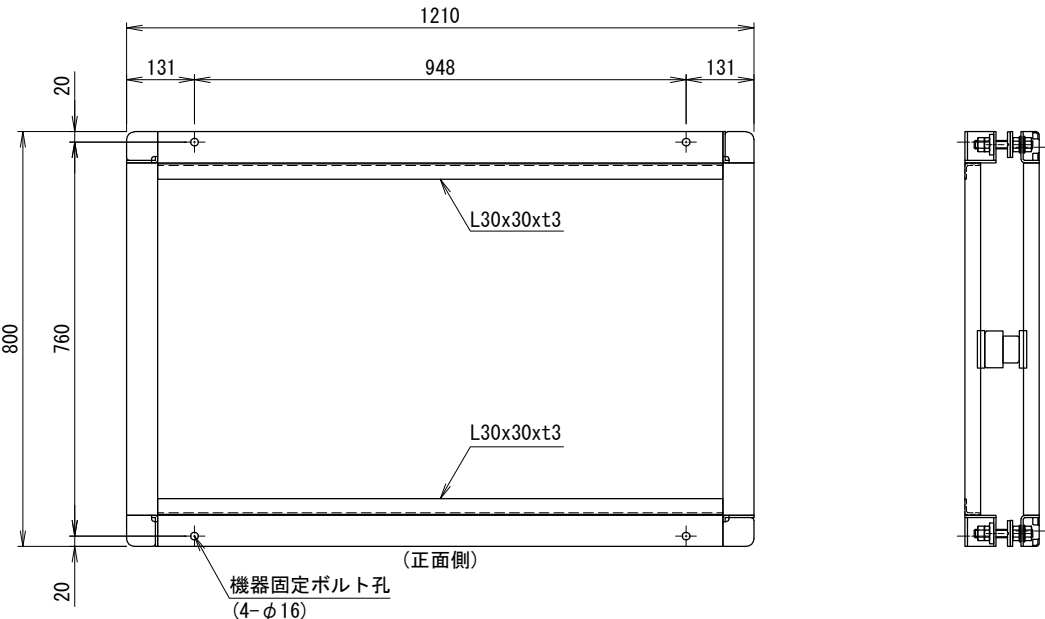


<アンカー寸法図> SCALE= 1:15

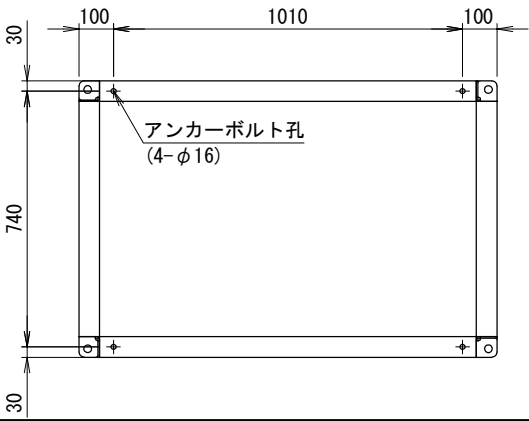

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。