
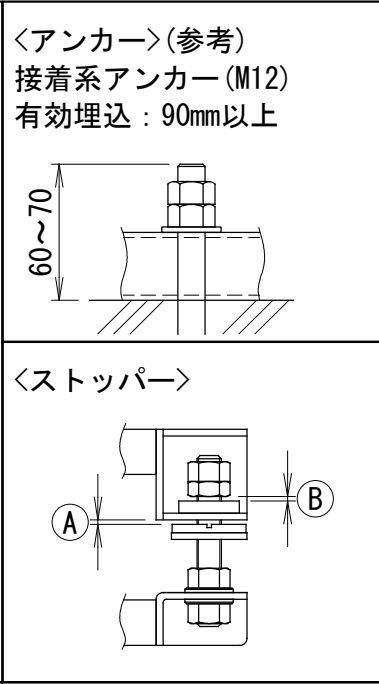
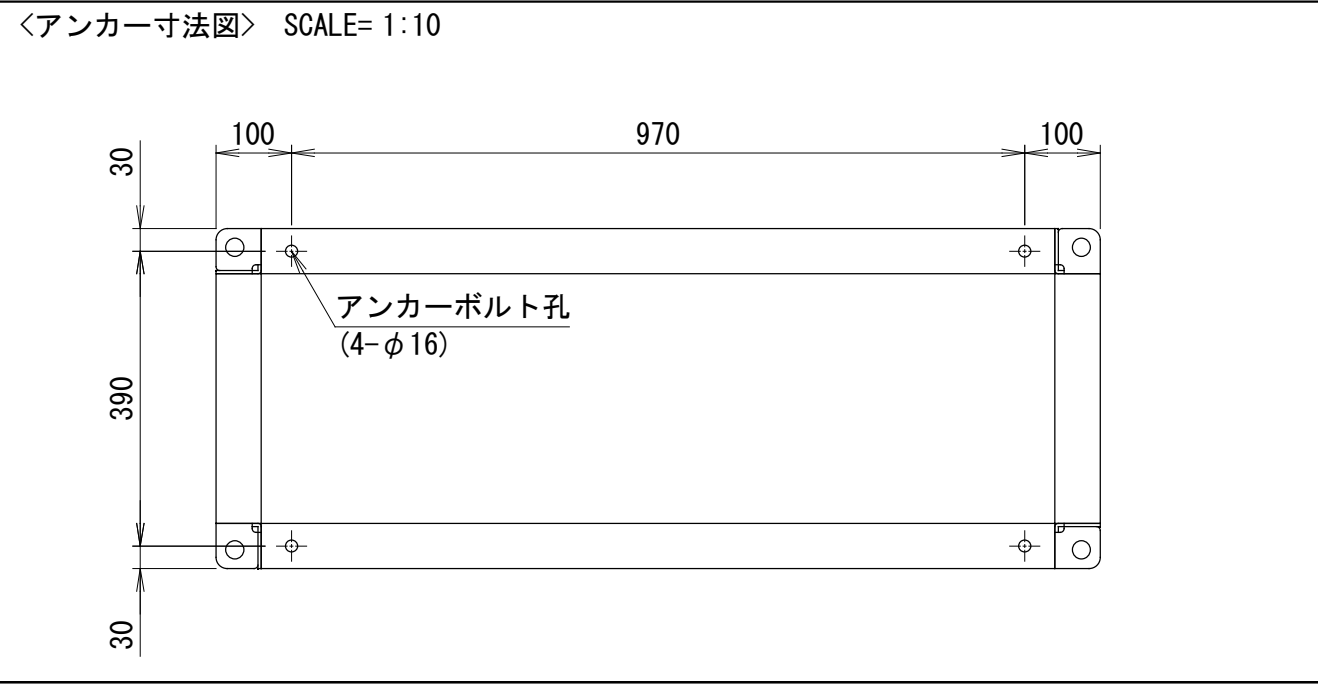


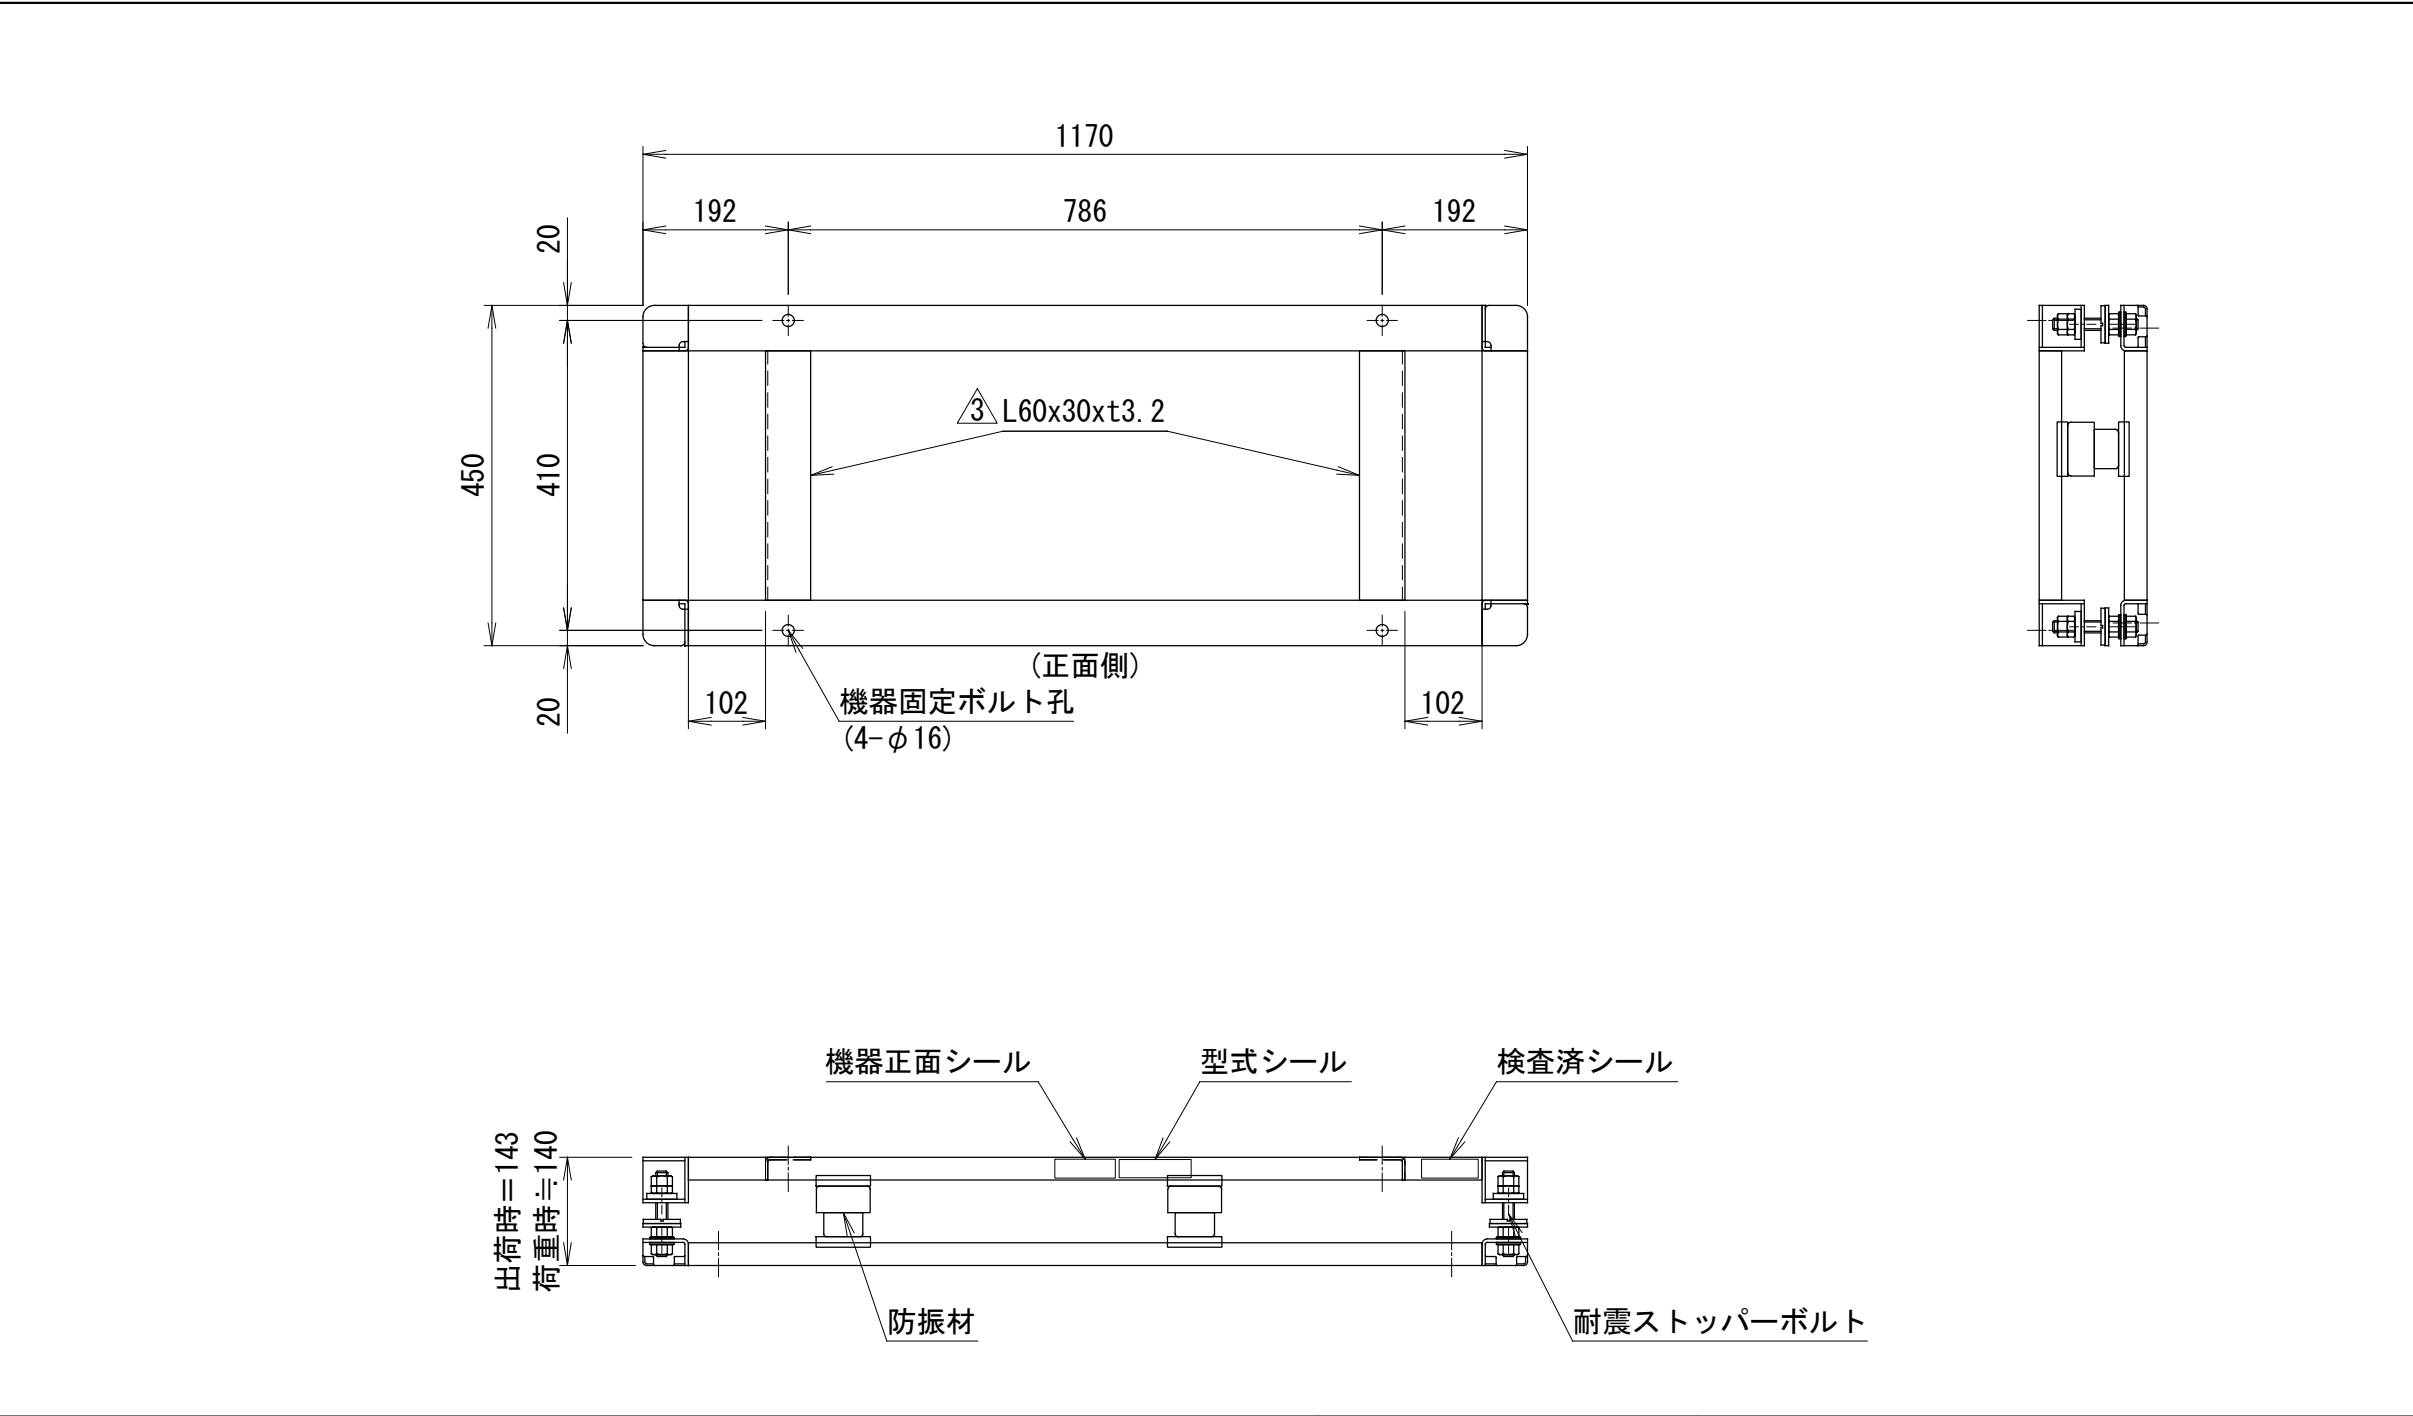

＜注記＞

1. 架台の据え付け  
据付面の水平を確保願います。  
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力  
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。  
状況に応じてレベル調整をお願い致します。  
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整  
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1～2mm程度  
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する  
場合があります。

| 防振架台仕様書                 |                         |                      |     |    |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----|----|
| 型式                      |                         |                      |     |    |
| 機器                      |                         |                      |     |    |
| 現場名                     |                         |                      |     |    |
| -----                   |                         |                      |     |    |
| 系統名                     |                         |                      |     |    |
| 架台質量                    |                         | △3 25 kg             |     |    |
| 防振材(コイルスプリング)           |                         |                      |     |    |
| NS250-20                |                         | 1. 29[kgf/mm]        | 3 個 |    |
| NS250-65                |                         | 4. 19[kgf/mm]        | 3 個 |    |
| 上ベース                    | □60x30xt2. 3            | △3 11. 5 kg          |     |    |
| 下ベース                    | □60x30xt2. 3            | 9. 3 kg              |     |    |
| 耐震ストッパーボルト M16          |                         | 4 本                  |     |    |
| 耐震基準                    | △2 水平 2. 0 G, 鉛直 1. 0 G |                      |     |    |
| 表面処理                    |                         | 溶融亜鉛めっき<br>△3 HDZT56 |     |    |
| 適用地域                    |                         | 標準・塩害地域              |     |    |
| ＜付属品＞                   |                         |                      |     |    |
| 機器固定ボルト                 |                         | 溶融亜鉛めっき              |     |    |
| M12x70L (平W, 角W, NTx2付) |                         | 4 組                  |     |    |
| ＜備考＞                    |                         |                      |     |    |
|                         |                         |                      |     |    |
|                         |                         |                      |     |    |
| 番号                      | 日付                      | 改訂記事                 |     |    |
| △1                      | ' 20. 04. 14            | 図枠更新                 |     |    |
| △2                      | ' 23. 05. 30            | 耐震基準表記変更             |     |    |
| △3                      | ' 23. 12. 14            | 中棧追加・架台質量変更・めっき表記変更  |     |    |
|                         |                         |                      |     |    |
|                         |                         |                      |     |    |
| 発行日                     |                         | 承認                   | 設計  | 作図 |
| ' 19. 07. 04            |                         | 加納                   | 内野  | 内野 |
| ネミー株式会社                 |                         |                      |     |    |
| 図番                      | 1－HTL240                |                      |     |    |