

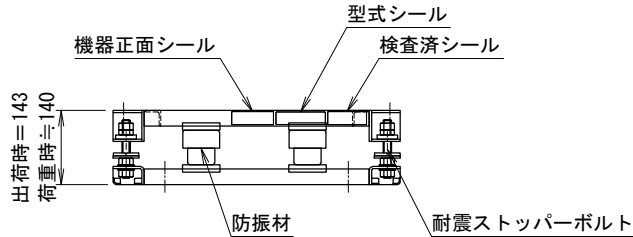


防振架台仕様書


型式	
機器	
----- 機器質量	
現場名	
----- 系統名	
架台質量19 kg	
防振材NS250-205 個	
NS250-301 個	
上ベース□60x30xt2.38.2 kg	
下ベース□60x30xt2.36.2 kg	
耐震ストッパーボルト M164 本	
耐震基準2.0 G	
表面処理焼付塗装 黒(半艶)	
適用地域標準地域(室内)	
<付属品>	
機器固定ボルト溶融亜鉛めっき	
M12x70L (平W, 角W, NTx2付)4 組	
<備考>	

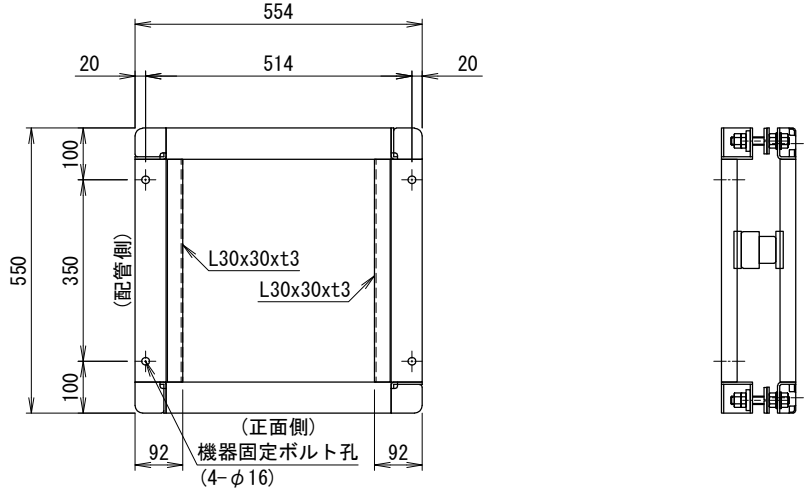


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

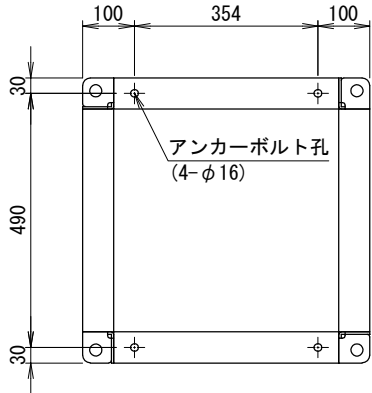

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



- ＜注記＞
- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 - 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
 - ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
 - 本書中の規格値は相当仕様です。
 - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。