

防振架台仕様書

型式			
機器			



機器質量			

現場名			


系統名			

架台質量	22 kg		
防振材	NS250-30 4 個		
	NS250-65 2 個		
上ベース	□60x30xt2.3 9.6 kg		
下ベース	□60x30xt2.3 7.6 kg		
耐震ストッパーボルト	M16 4 本		
耐震基準	2.0 G		
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)		
適用地域	標準地域(室内)		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M12x70L (平W, 角W, NTx2付)	4 組		
<備考>			


番号	日付	改訂記事	
発行日	承認	設計	作図
'19.01.29	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1-HTQ101		

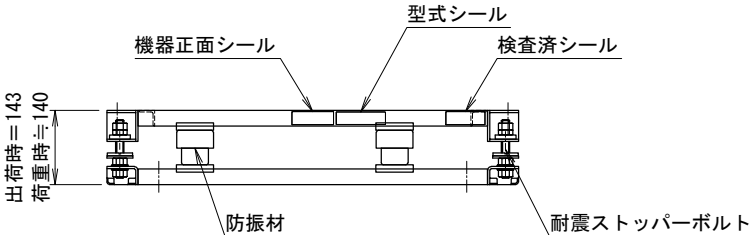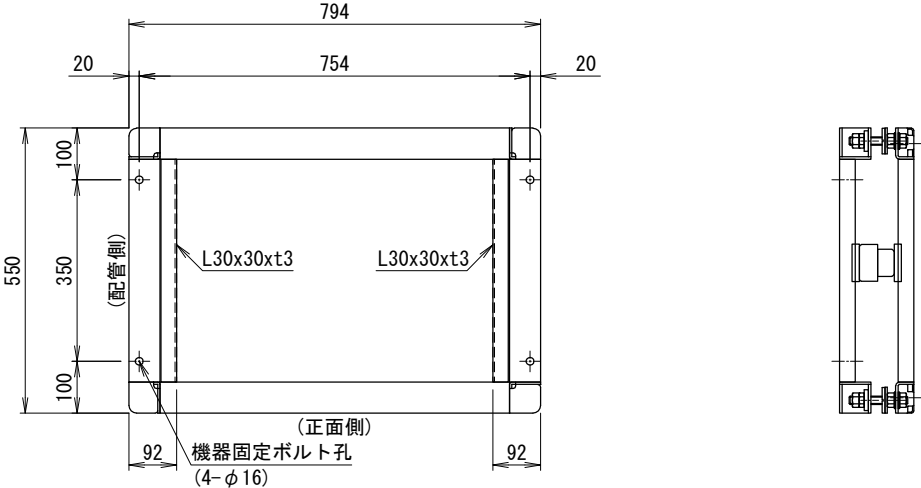


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

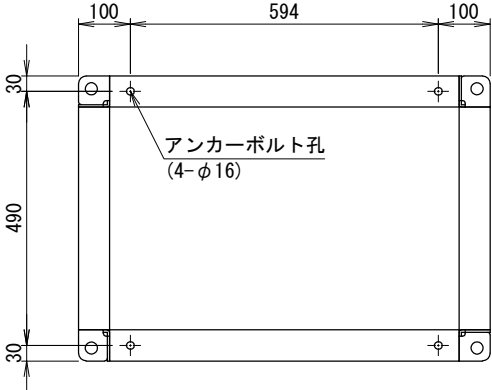

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



- ＜注記＞
- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 - 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
 - ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
 - 本書中の規格値は相当仕様です。
 - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。