



コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 20 kg

防振材 NS250-30 6 個

上ベース □60x30xt2.3 8.7 kg

下ベース □60x30xt2.3 7.6 kg

耐震ストッパーボルト M12 4 本

耐震基準 2.0 G

表面処理 焼付塗装

黒(半艶)




適用地域 標準地域(室内)

＜付属品＞


機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10x40L (平Wx2, NTx2付) 4 組

＜備考＞

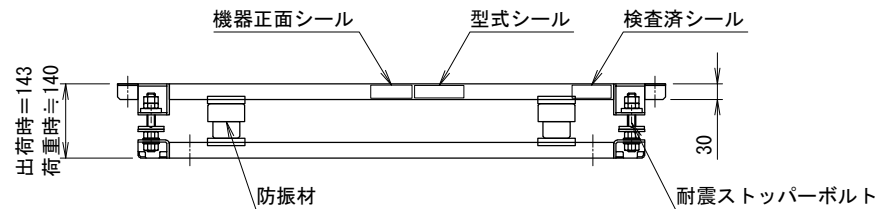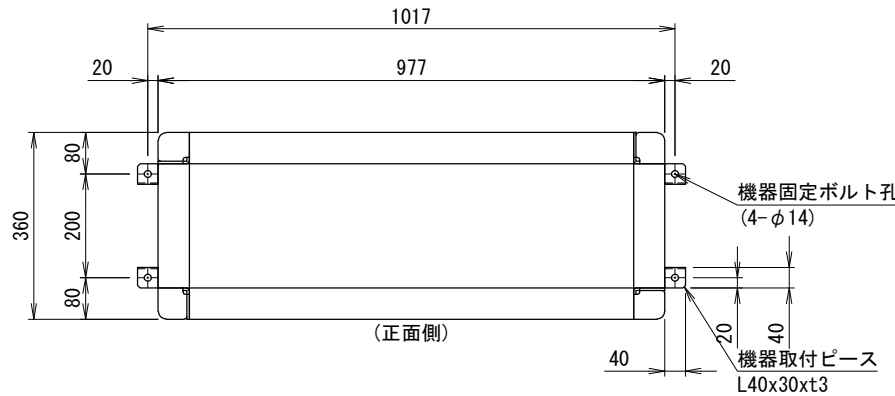

＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

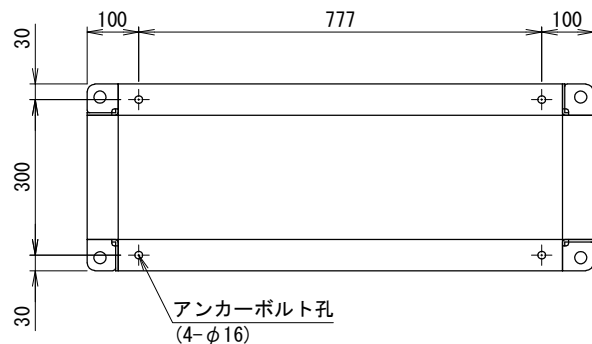

＜アンカー＞(参考)

接着系アンカー(M12)

有効埋込: 90mm以上

＜注記＞

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。