

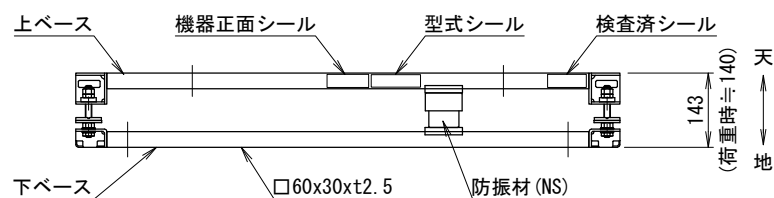
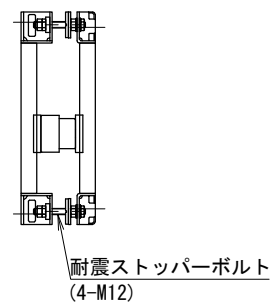


コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

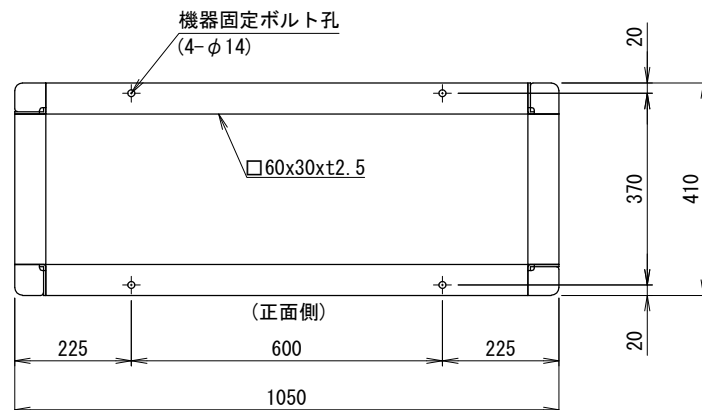


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:10

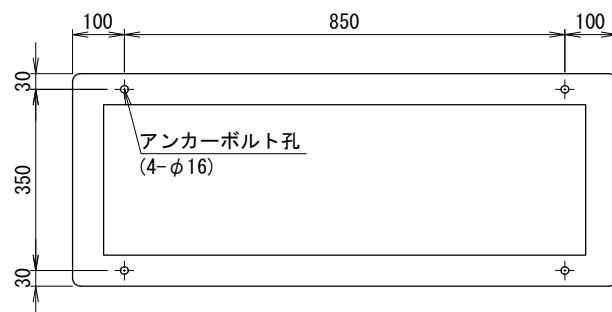


〈注記〉

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のもので
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に右図 ㊶ ㊷ 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

＜アンカー＞



＜ストッパー＞



型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
架台質量		22 k	
防振材①	NS250-65	2 個	
防振材②	NS250-30	2 個	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ4	
耐震基準		2.0	
付属品			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M10×70L (平W, 角W, NT×2付) 4 セット	
その他			
番号	日付	改訂記事	
△	' 20. 06. 04	注記追加	
承認日	承認	設計	作図
' 15. 05. 19	加納	内野	内野
 ネミー株式会社			
図番	1-MDA127-C		