



コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 21 kg

防振材 NS250-20 5 個

上ベース □60x30xt2.5 9.0 kg

下ベース □60x30xt2.5 8.2 kg

耐震ストッパーボルト M12 4 本

耐震基準 2.0 G

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ45

適用地域 標準・塩害・重塩害地域

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10x70L (平W, 角W, NTx2付) 4 組

<備考>

番号	日付	改訂記事
----	----	------




△	'20.06.04	注記追加
---	-----------	------

発行日	承認	設計	作図
-----	----	----	----


'19.05.30	加納	内野	内野
-----------	----	----	----

ネミー株式会社

図番 1-MDA158-C

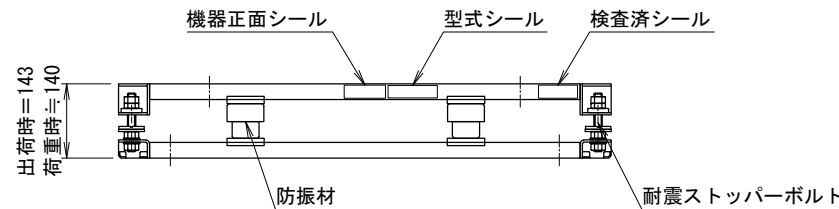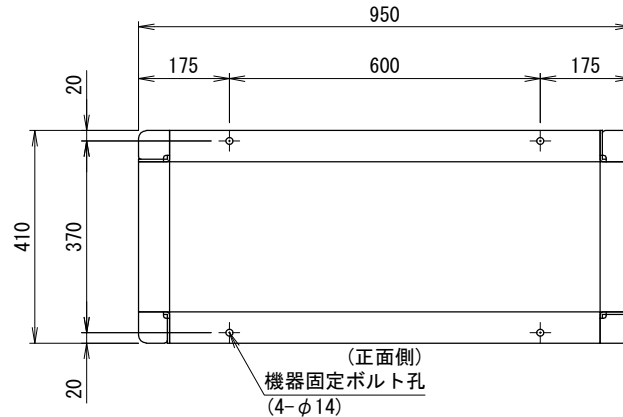


<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

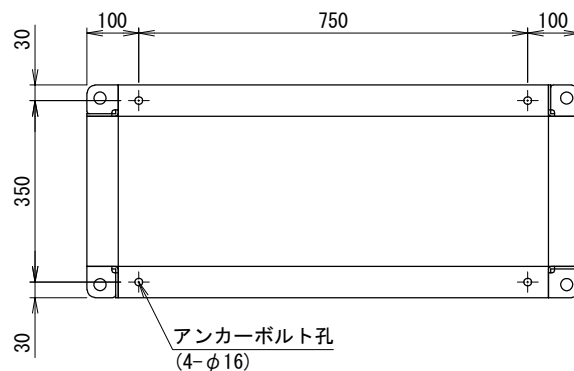


<アンカー>(参考)

接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。