

標準/耐塩共用仕様

ネミ一防振架台仕様書

機種名 _____

機器質量(kg)

仕様

架台質量	38.0 (kg)
------	-----------

防振材 スプリング (NS250-65)

バネ定数 42.5 (N/mm) 6 (個)

表面処理 溶融亜鉛めっき

2種・HDZ40

耐震基準 ストッパーボルト 2.0G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10×70L（平W, 角W, NT×2付）4セット

その他

系統名

殿

SCALE	1/10
(A3)	1/20

番号	日付	改訂記事
----	----	------




承認日	承認	設計	作図
-----	----	----	----

'12.05.11	橋本	田中	勝野
-----------	----	----	----

ネミ一株式会社




N o .	1 - M D B 6 6 6
-------	-----------------

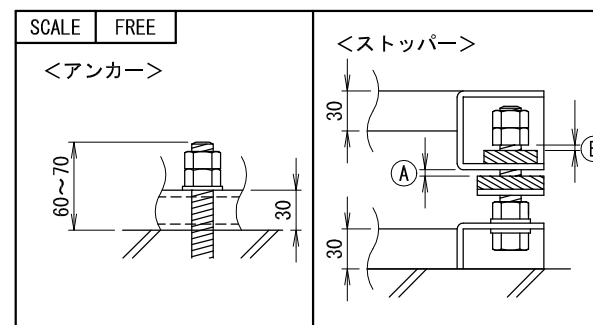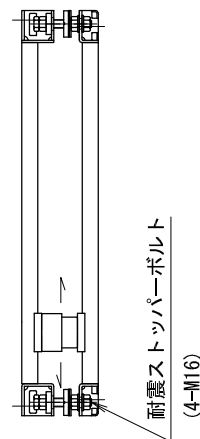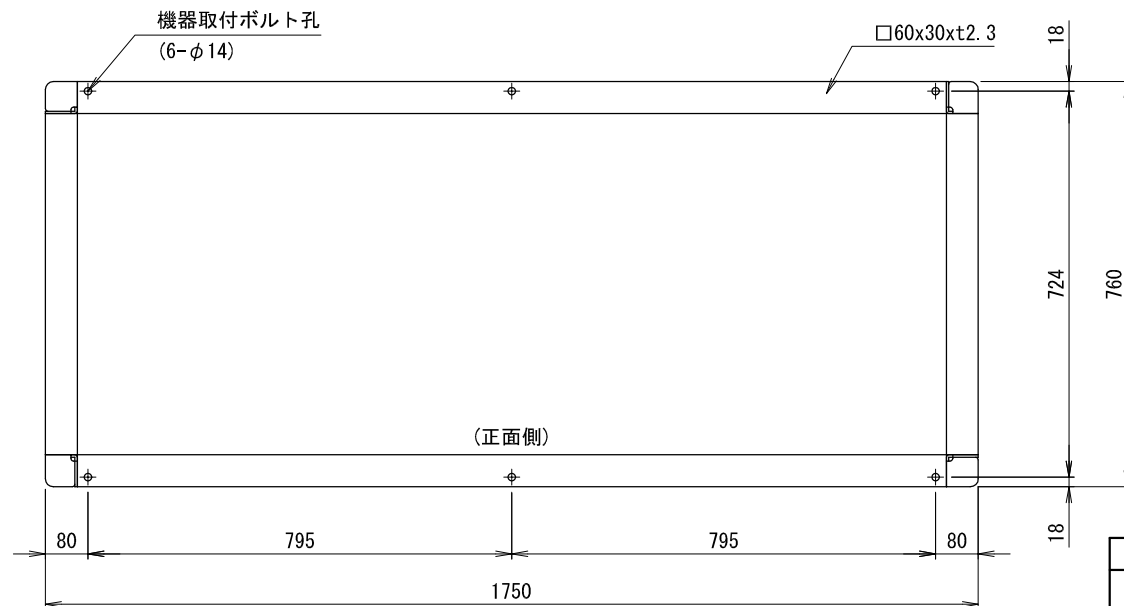

SCALE	1/10
(A3)	1/20

アンカー寸法図

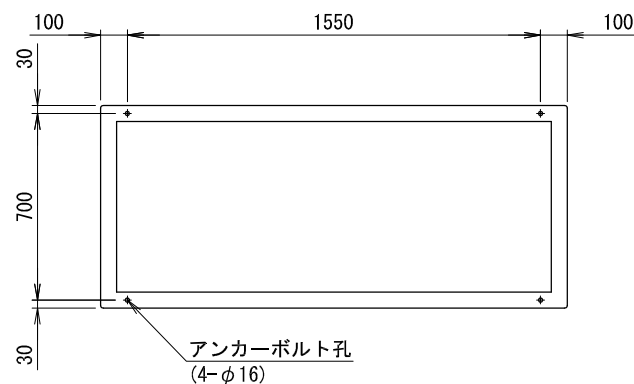

〈注意点〉

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付けて下さい。
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に ①、② 共に1～2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

適用機種

PUHV-P450 ▪ 560VCM-E1

PUHV-P450 ▪ 500VSCM-E1

PUTV-P450 ▪ 560VCM-E1

PUTV-P450 ▪ 500VSCM-E1

型式