



コイルスプリング式防振


防振架台仕様書

型式			
機器			


機器質量			

現場名			


系統名			
架台質量		24 kg	
防振材	NS250-65	6 個	
上ベース	□60x30xt2.3	10.5 kg	
下ベース	□60x30xt2.3	9.6 kg	
耐震ストッパーボルト	M16	4 本	
耐震基準	2.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M10x70L (平W, 角W, NTx2付)		4 組	
<備考>			
番号	日付	改訂記事	
△	'20.06.09	注記追加	
発行日		承認	設計
'17.11.28		加納	内野
		作図	
		内野	
ネミー株式会社			
図番	1-MDB667		

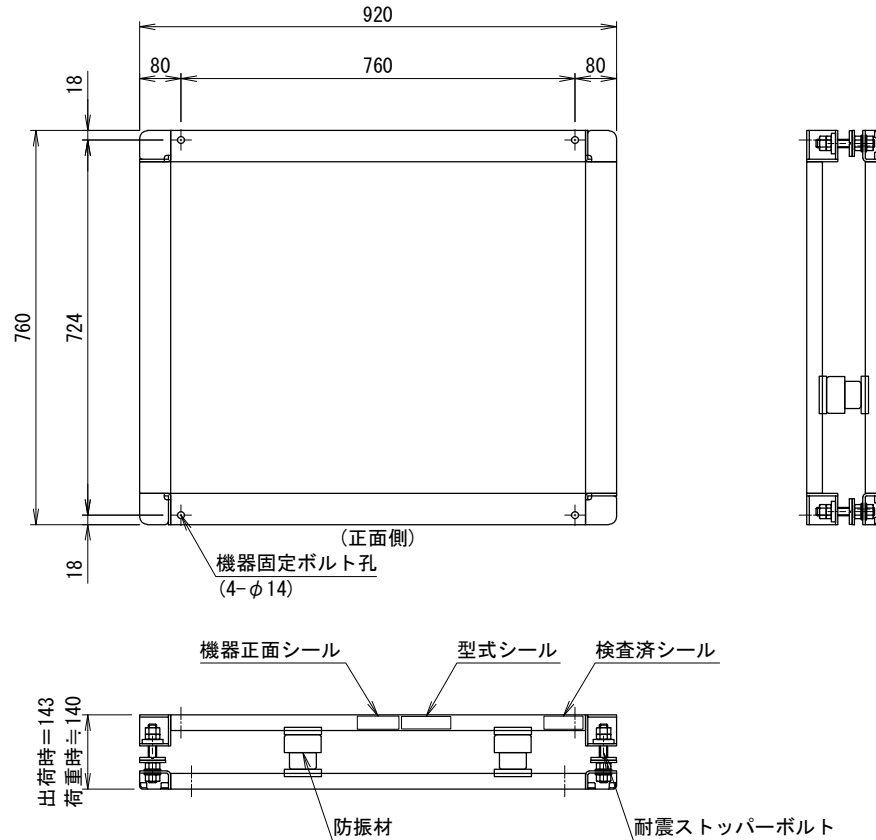


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:20

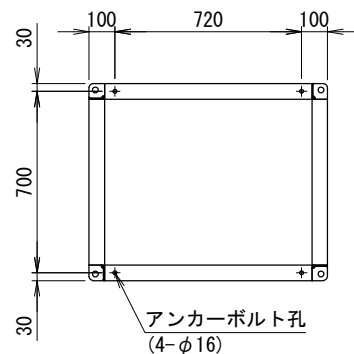

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。