



コイルスプリング式防振

標準／耐塩共用仕様

防振架台仕様書




型式	
機器	

機器質量	


現場名	

系統名	
架台質量 23 kg	
防振材	NS250-65 6 個

上ベース	□60x30xt2.3
下ベース	□60x30xt2.3
耐震ストッパーボルト M16 4 本	
耐震基準 2.0G	
表面処理 溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
<付属品>	
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき M10×60L (平W, 角W, NT×2付) 4 セット	
<備考>	

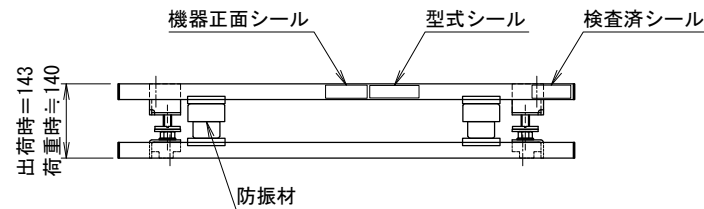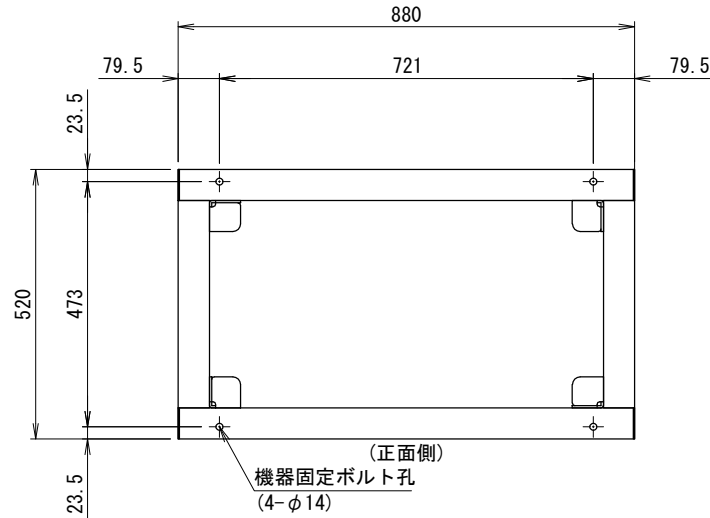


<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

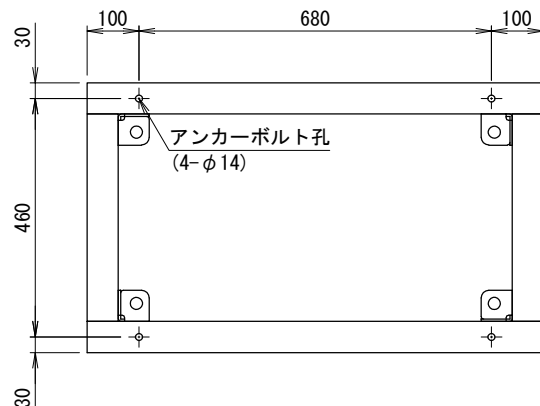


<アンカー>(参考)

接着系アンカー(M10)
有効埋込: 80mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。