



コイルスプリング式防振

標準／耐塩／耐重塩共用

防振架台仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
架台質量	29 kg
防振材	NS250-45 3 個 NS250-65 3 個
上ベース	□60x30xt2.5 12.8 kg
下ベース	□60x30xt2.5 12.0 kg
耐震ストッパーボルト M16	4 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45

<付属品>	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10x70L (平W, 角W, NTx2付) 4 組




<備考>

番号	日付	改訂記事
△	'20.06.09	注記追加


発行日	承認	設計	作図
'17.07.20	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番	1-MDB685-C
----	------------

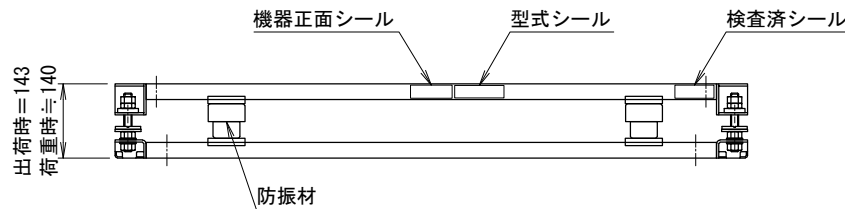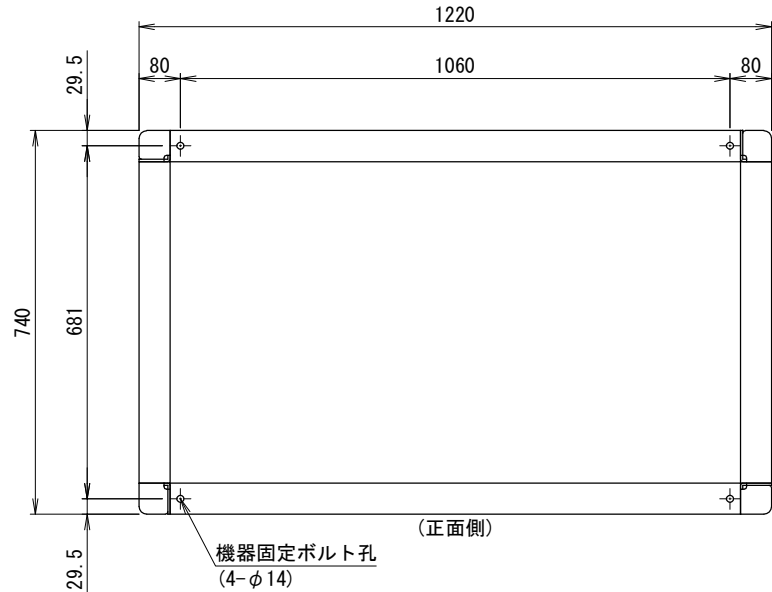


<アンカー寸法図> SCALE= 1:15

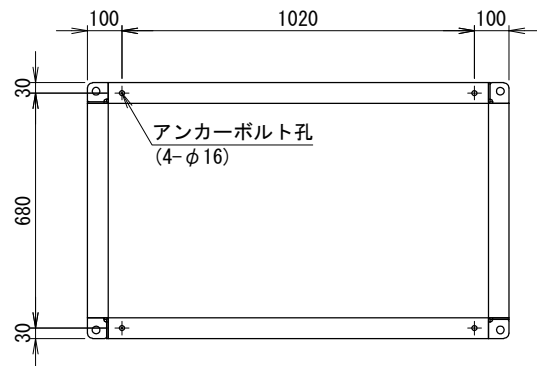


<アンカー>(参考)

接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。