
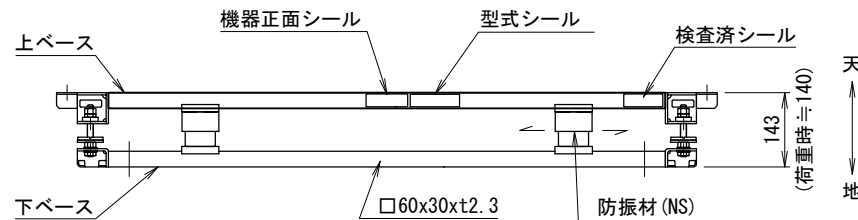




④ コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
架台質量	△ 24 kg
防振材	NS250-30 6 個
表面処理	塗装（黒） 下塗り及び上塗り各 1 回
耐震基準	2. 0G
付属品	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10×40L（平W×2, NT×2付） 4 セット
その他	

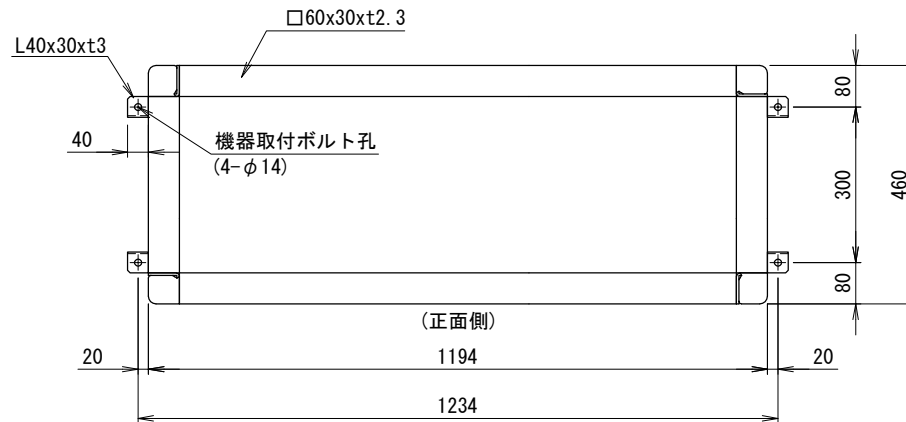


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

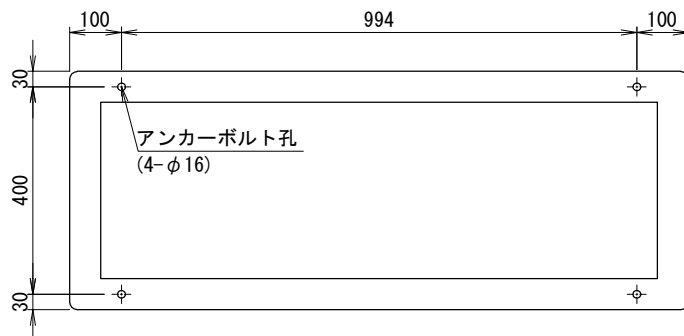


＜注記＞

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に右図 ①② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



番号	日付	改訂記事		
③	' 16. 01. 14	図枠貼替, 質量見直し		
④	' 20. 06. 12	注記追加		
承認日		承認	設計	作図
' 07. 04. 03		瀬田	瀬田	網野
ネミ一株式会社				
図番	1-MDE187			