


④ コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

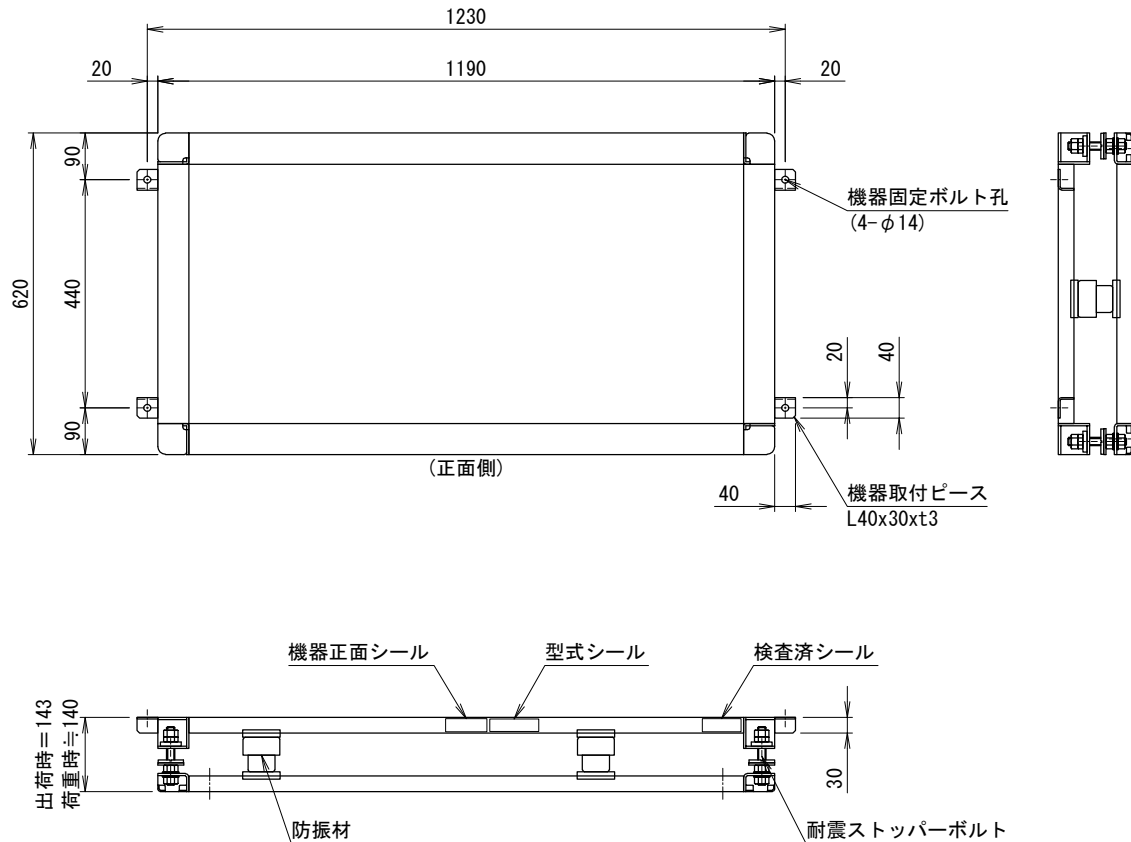


型式	
機器	

機器質量	


現場名	

系統名	
架台質量 ③ 26 kg	
防振材 ③ NS250-65 6 個	
上ベース □60x30xt2.3 11.5 kg	
下ベース □60x30xt2.3 10.4 kg	
耐震ストッパーボルト M16 ② 4 本	
耐震基準 2.0 G	
表面処理 焼付塗装 黒(半艶)	
適用地域 標準地域(室内)	
<付属品>	
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき M10x40L (平Wx2, NTx2付) 4 組	
<備考>	


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:15

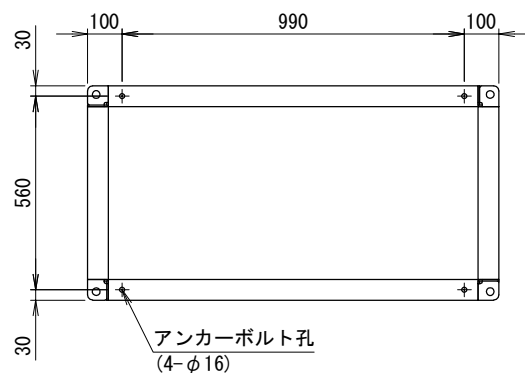

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。