

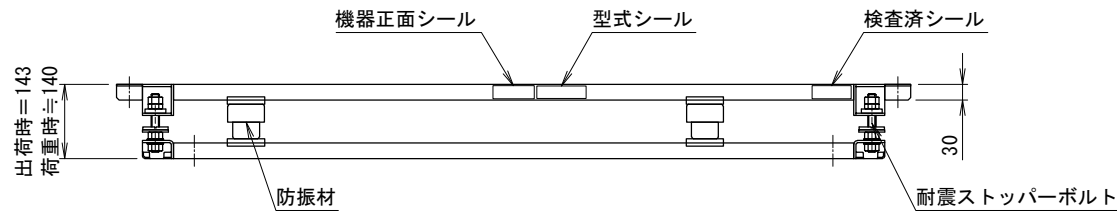


⚠ コイルスプリング式防振


防振架台仕様書

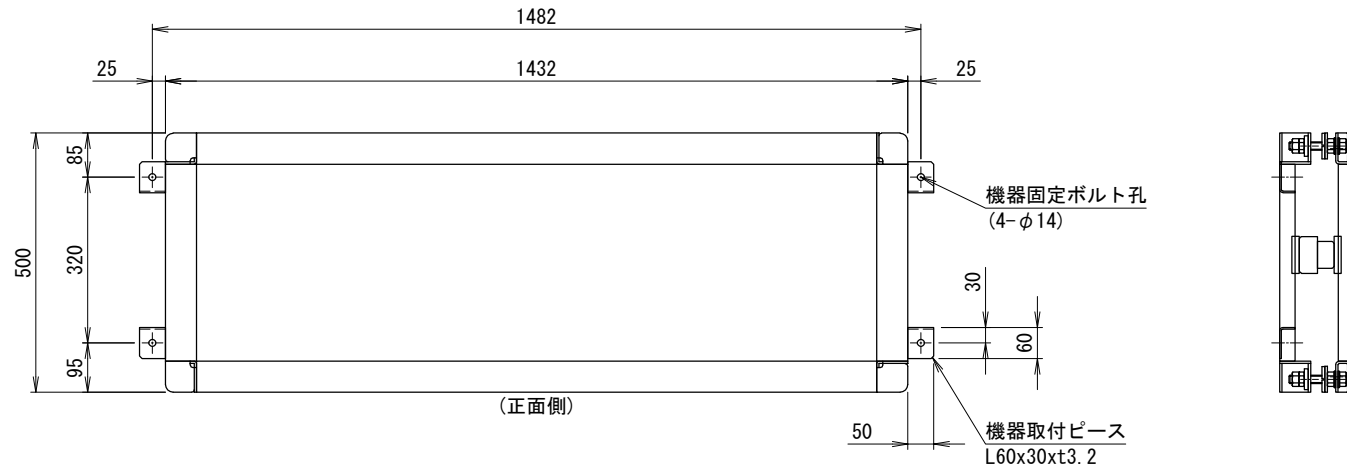


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

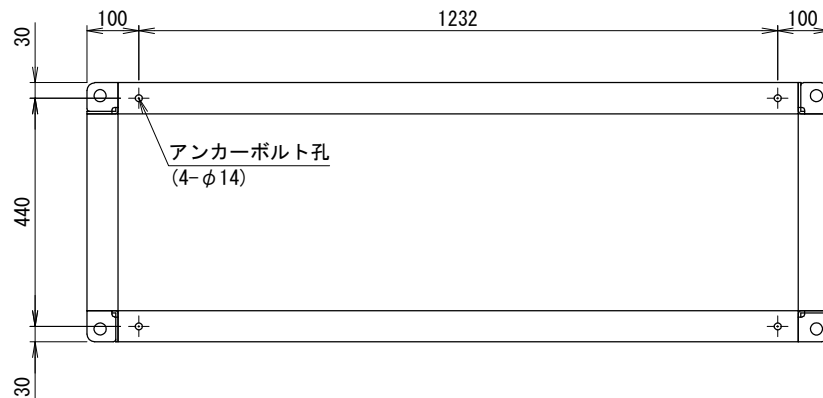

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M10)
有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

型式			
機器			

機器質量			

現場名			

系統名			
架台質量		28 kg	
防振材	NS250-45	4 個	
	NS250-65	2 個	
上ベース	□60x30xt2.3	12.4 kg	
下ベース	□60x30xt2.3	11.1 kg	
耐震ストッパーボルト M16		4 本	
耐震基準		2.0 G	
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)	
適用地域		標準・塩害地域(室内)	
＜付属品＞			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M10x40L (平Wx2, NTx2付)		4 組	

＜備考＞			
