

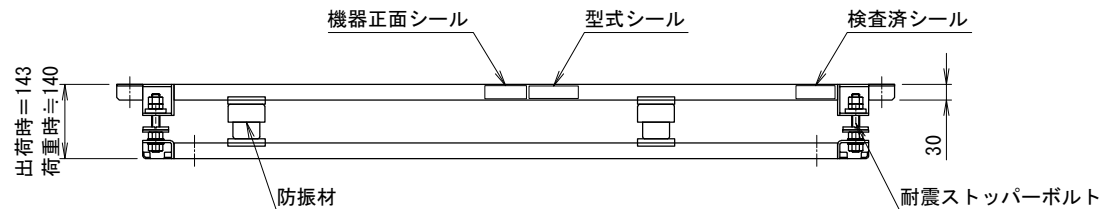


⚠ コイルスプリング式防振


防振架台仕様書

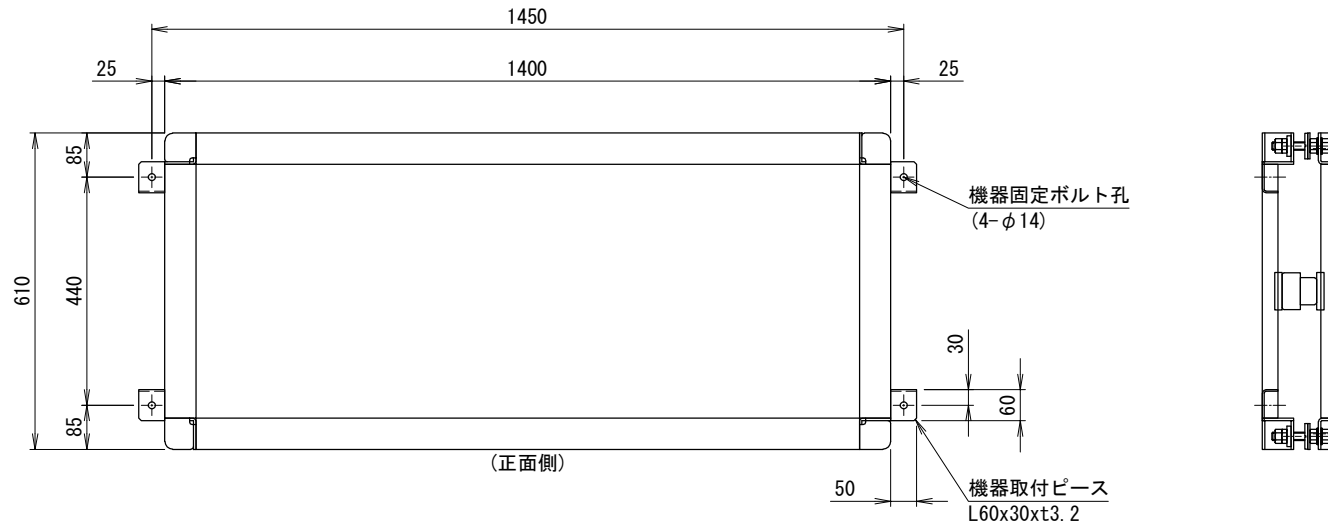


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:15

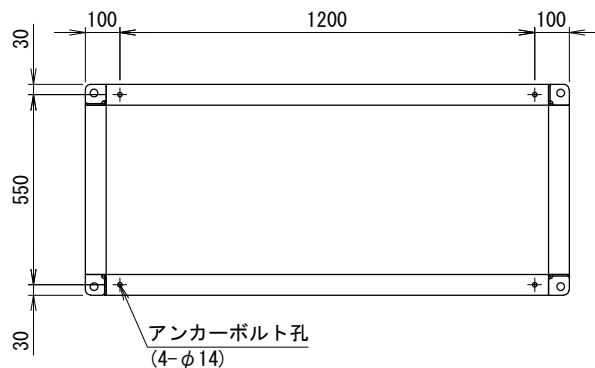

＜アンカー＞(参考)  
接着系アンカー (M10)  
有効埋込: 80mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け  
据付面の水平を確保願います。  
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力  
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。  
状況に応じてレベル調整をお願い致します。  
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整  
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度  
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する  
場合があります。

|                       |              |                |     |    |
|-----------------------|--------------|----------------|-----|----|
| 型式                    |              |                |     |    |
| 機器                    |              |                |     |    |
| -----                 |              |                |     |    |
| 機器質量                  |              |                |     |    |
| -----                 |              |                |     |    |
| 現場名                   |              |                |     |    |
| -----                 |              |                |     |    |
| 系統名                   |              |                |     |    |
| 架台質量                  |              | 29 kg          |     |    |
| 防振材                   | NS250-65     | 6 個            |     |    |
| 上ベース                  | □60x30xt2.3  | 12.9 kg        |     |    |
| 下ベース                  | □60x30xt2.3  | 11.6 kg        |     |    |
| 耐震ストッパーボルト            |              | M16            | 4 本 |    |
| 耐震基準                  |              | 2.0 G          |     |    |
| 表面処理                  |              | 焼付塗装<br>黒 (半艶) |     |    |
| 適用地域                  |              | 標準・塩害地域 (室内)   |     |    |
| ＜付属品＞                 |              |                |     |    |
| 機器固定ボルト               |              | 溶融亜鉛めっき        |     |    |
| M10x40L (平Wx2, NTx2付) |              | 4 組            |     |    |
| -----                 |              |                |     |    |
| ＜備考＞                  |              |                |     |    |
| -----                 |              |                |     |    |
| 番号                    | 日付           | 改訂記事           |     |    |
| ⚠                     | ' 20. 06. 13 | 図枠更新           |     |    |
|                       |              |                |     |    |
|                       |              |                |     |    |
|                       |              |                |     |    |
|                       |              |                |     |    |
| 発行日                   |              | 承認             | 設計  | 作図 |
| ' 18. 01. 22          |              | 加納             | 内野  | 内野 |
| ネミー株式会社               |              |                |     |    |
| 図番                    |              | 1－MDE257       |     |    |