

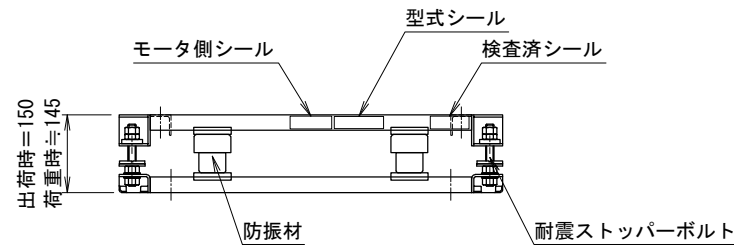



床設置


防振架台仕様書

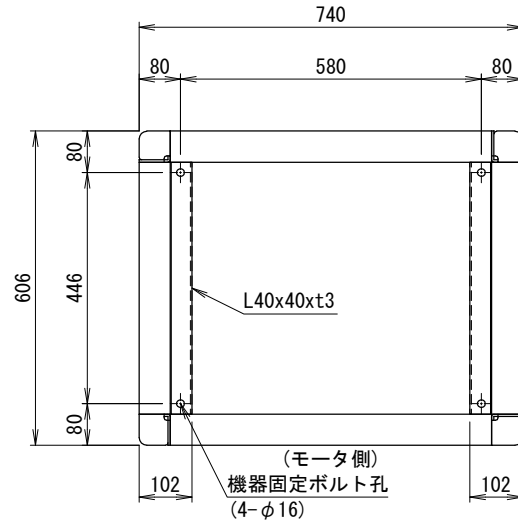


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:15

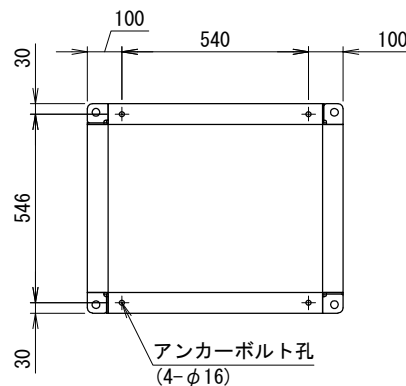

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込 : 90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

型式	
機器	
現場名	
系統名	
架台質量	22 kg
防振材(コイルスプリング) ㊦	
NS180-20	0.82[kgf/mm] 4 個
NS180-45	1.86[kgf/mm] 2 個
上ベース	□60x30xt2.3 10.2 kg
下ベース	□60x30xt2.3 7.6 kg
耐震ストッパーボルト M16 ㊦	4 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
適用地域	標準・塩害地域
<付属品>	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12x40L (平Wx2, NTx2付) 4 組
<備考>	