


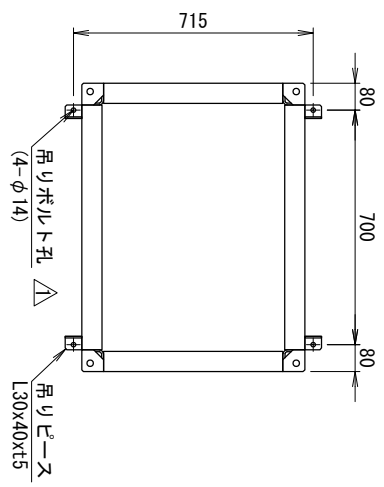
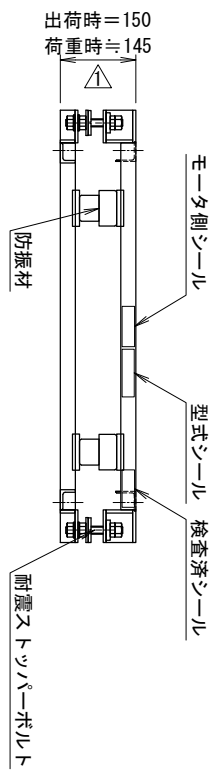



天井吊仕様
コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

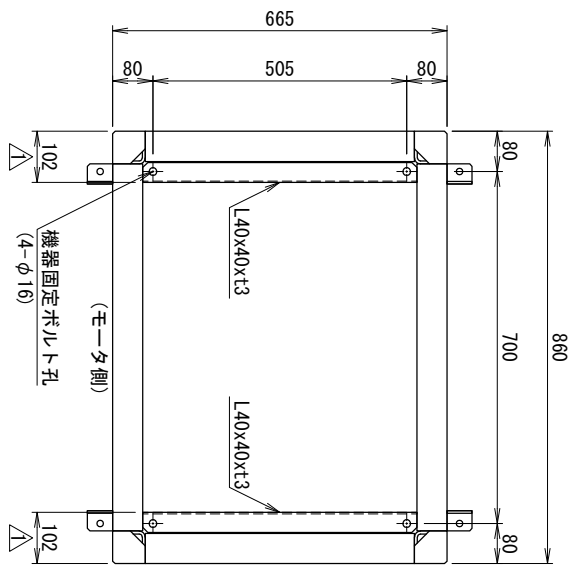

- <注記>
1. 架台の据え付け
吊りボルトで下ベースを水平に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
 2. アンカーの設置方向は含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
 4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
 5. 本書中の規格値は相当仕様です。
 6. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

型式		防振架台仕様書	
機器			
現場名			
系統名			
架台質量		△	28 kg
防振材		△ NS180-30	4 個
		△ NS180-65	2 個
上ベース		□60x30xt2.3	12.4 kg
下ベース		□60x30xt2.3	9.6 kg
耐震ストッパーボルト		M16	4 本
耐震基準			2.0 G
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
適用地域		標準・塩雪地域	
<付属品>		溶融亜鉛めっき 機器固定ボルト M12x40L (平Wx2, NTx2付)	4 組
<備考>			
番号	日付	改訂記事	
△ '18.10.01		仕様変更・材料・検査・検査	
△ '20.06.04		注記追加	
発行日	承認	設計	作図
'12.07.13	橋本	小林	田中
ネミー株式会社			
図番	1-MDK139#T1		