

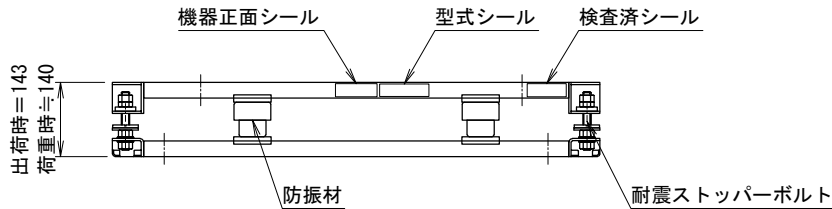


防振架台仕様書


型式				
機器				
現場名				
系統名				
架台質量		20 kg		
防振材(コイルスプリング)				
NS250-30	1.93[kgf/mm]	△2	5 個	
上ベース	□60x30xt2.3	8.6 kg		
下ベース	□60x30xt2.3	7.7 kg		
耐震ストッパーボルト	M16 △3	4 本		
耐震基準	2.0 G			
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40			
適用地域	標準・塩害地域			
<付属品>				
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき			
M10x70L (平W, 角W, NTx2付)	4 組			
<備考>				
番号	日付	改訂記事		
△1	'15.06.18	適用機種追加		
△2	'17.10.02	防振材変更		
△3	'18.09.07	寸法・ストッパーボルト変更		
△4	'20.07.02	図枠更新		
発行日		承認	設計	作図
'13.07.23		今	田中	金澤
ネミー株式会社				
図番	1-NAA005			

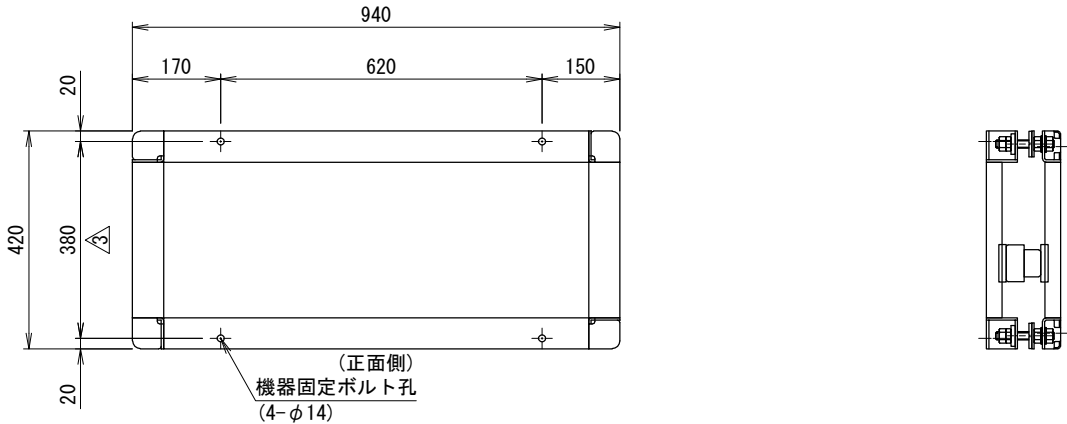


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

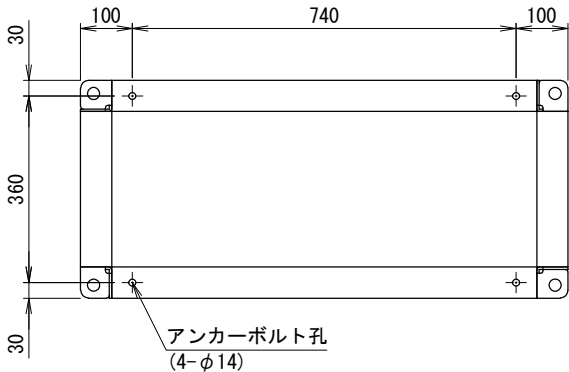

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M10)
有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にて用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊦㊧ 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。