

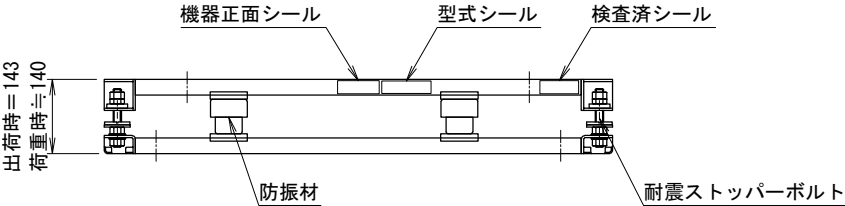


防振架台仕様書


型式	
機器	
現場名	
系統名	
架台質量	21 kg
防振材(コイルスプリング)	
NS250-30  1.93[kgf/mm]	2 個
NS250-45  2.90[kgf/mm]	3 個
上ベース □60x30xt2.3	9.0 kg
下ベース □60x30xt2.3	8.1 kg
耐震ストッパーボルト M16 	4 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
適用地域	標準・塩害地域
<付属品>	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M10x70L (平W,角W,NTx2付)	4 組
<備考>	

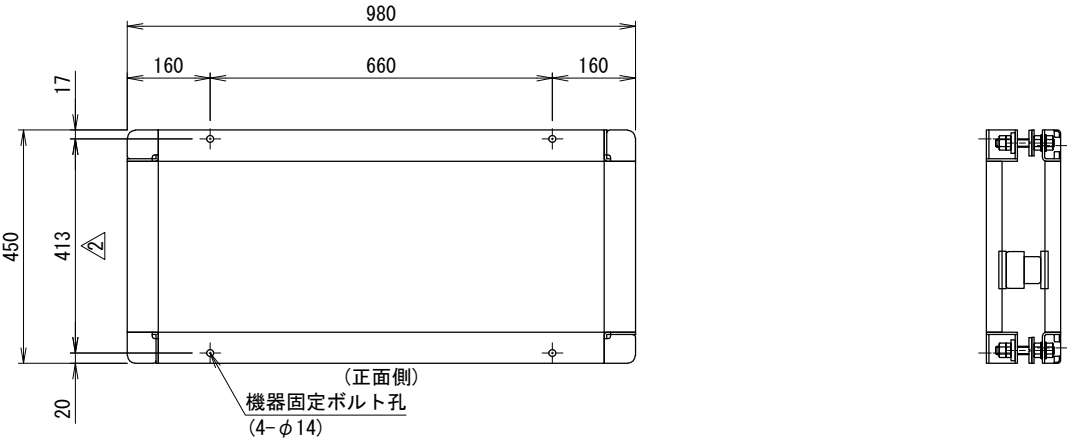


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

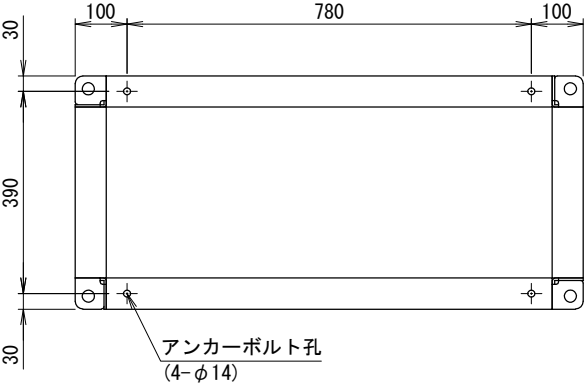

＜アンカー＞(参考)
 接着系アンカー(M10)
 有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞



- ＜注記＞
- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 - 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
 - ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
 - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。