
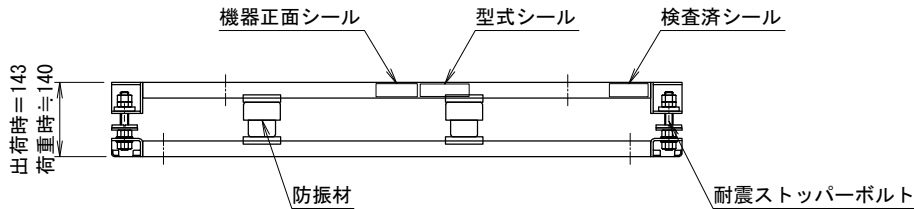



防振架台仕様書

型式			
機器			
現場名			


系統名			
架台質量		23 kg	
防振材 (コイルスプリング)			
NS250-10		0.65[kgf/mm]	3 個
NS250-45		2.90[kgf/mm]	3 個
上ベース		□60x30xt2.3	9.7 kg
下ベース		□60x30xt2.3	8.9 kg
耐震ストッパーボルト		M16	4 本
耐震基準		2.0 G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
適用地域		標準・塩害地域	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M10x60L (平W, 角W, NTx2付)		4 組	
<備考>			

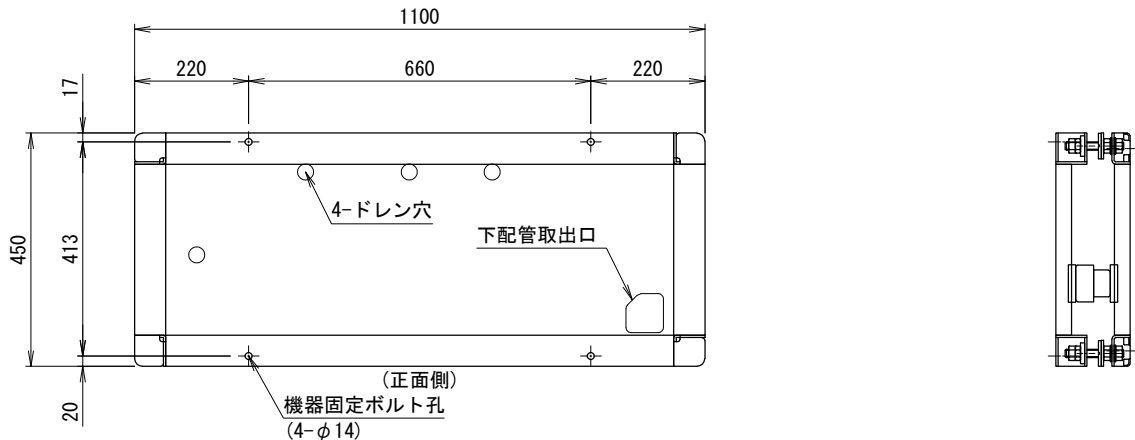


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

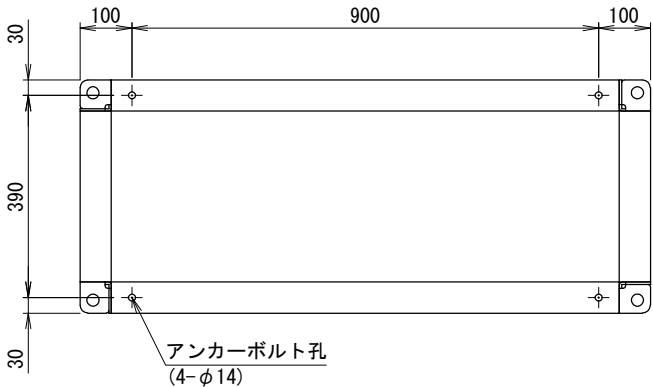

＜アンカー＞(参考)
 接着系アンカー (M10)
 有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。