

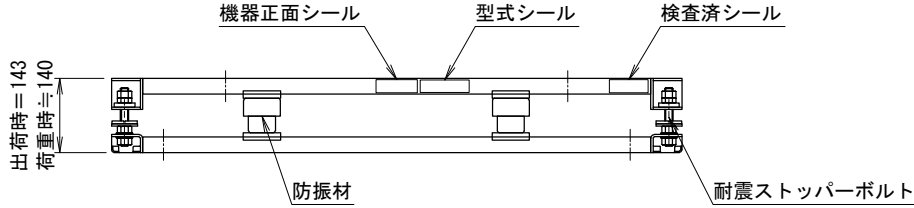


防振架台仕様書


型式			
機器			
現場名			
系統名			
架台質量	23 kg		
防振材 (コイルスプリング)			
NS250-20	1. 29[kgf/mm] 3 個		
NS250-45	2. 90[kgf/mm] 3 個		
上ベース	□60x30xt2. 3 9. 7 kg		
下ベース	□60x30xt2. 3 8. 9 kg		
耐震ストッパーボルト	M16 4 本		
耐震基準	2. 0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M10x60L (平W, 角W, NTx2付)	4 組		
<備考>			
番号	日付	改訂記事	
発行日	承認	設計	作図
' 21. 11. 25	篠崎	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1－NAA022		

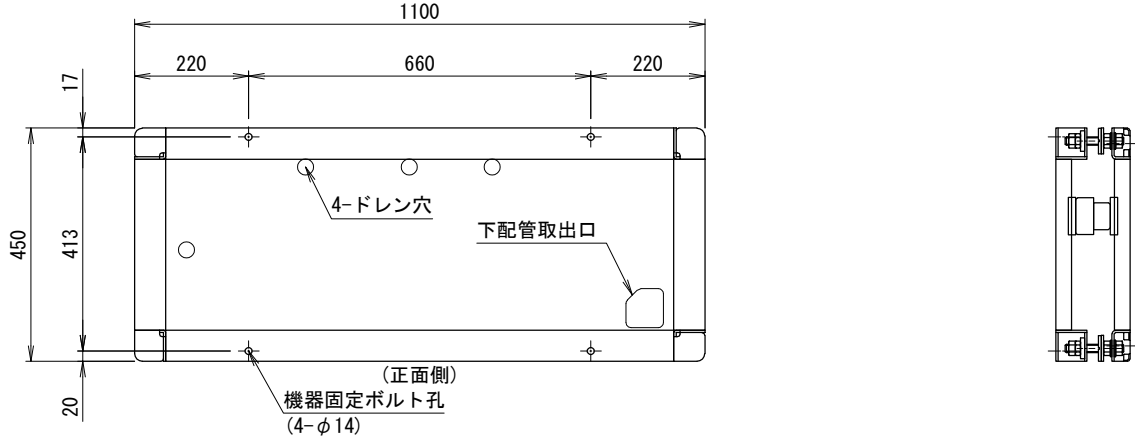


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

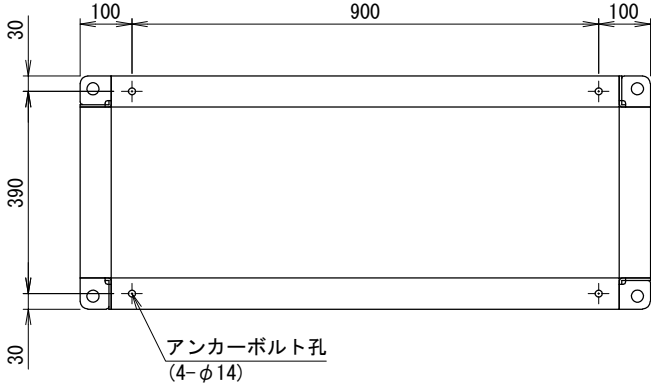

＜アンカー＞(参考)
 接着系アンカー (M10)
 有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。