

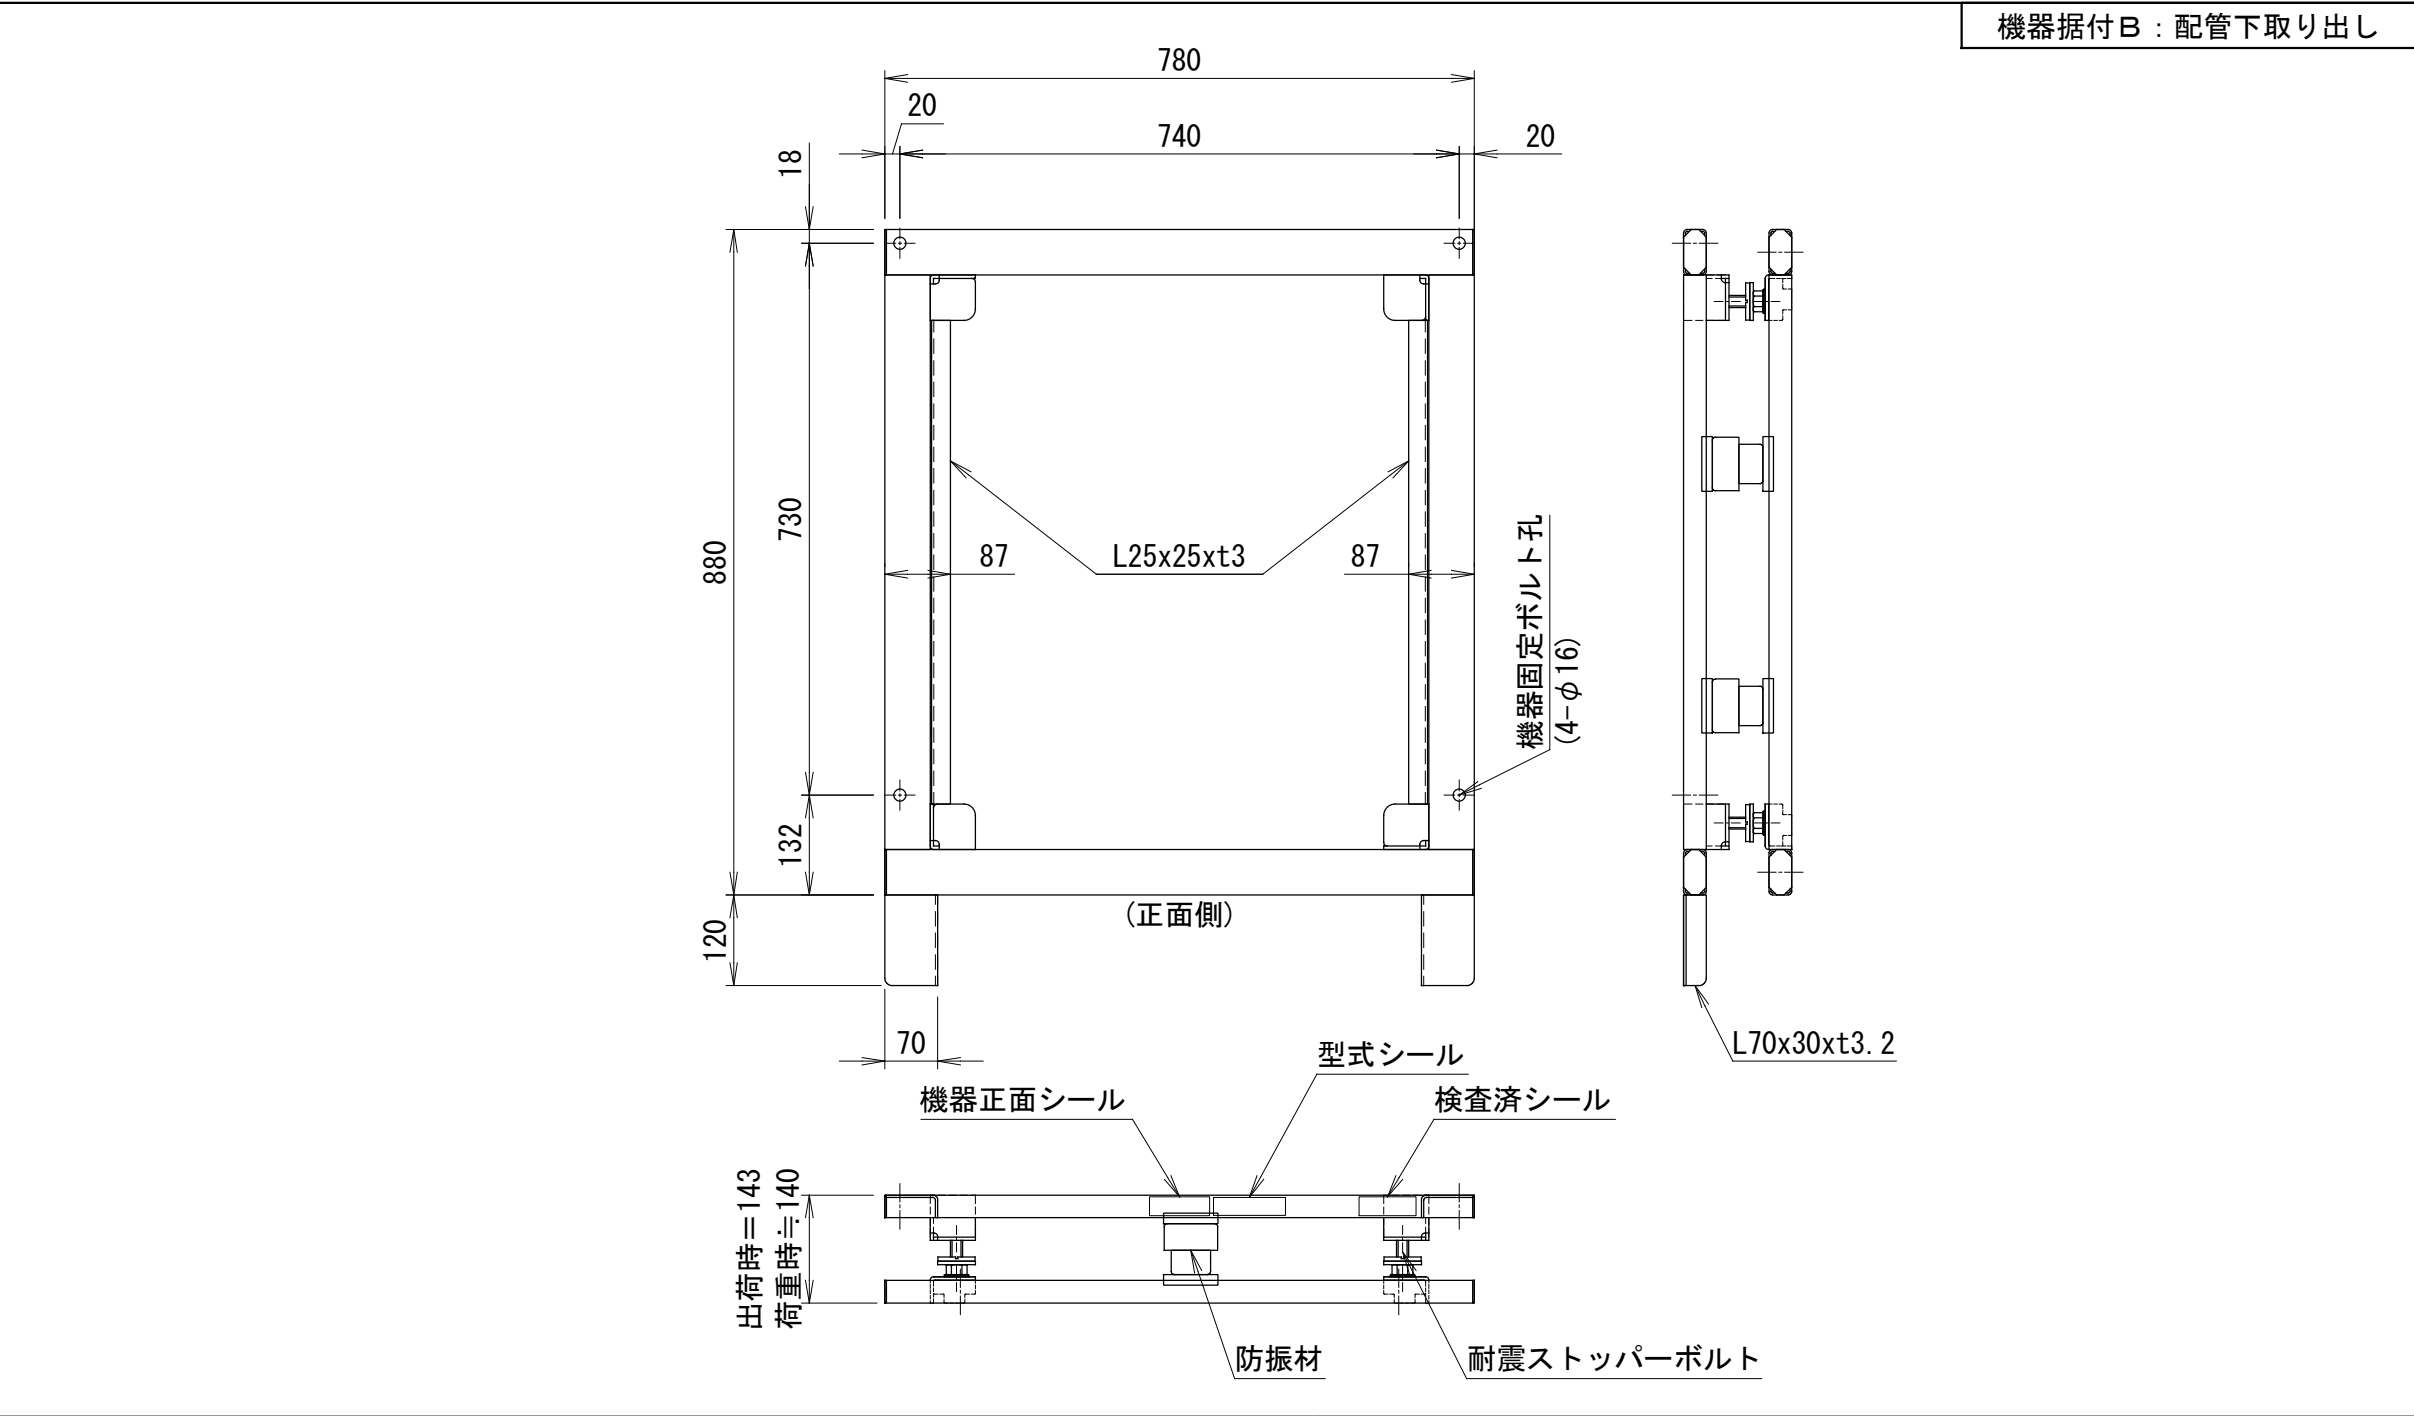


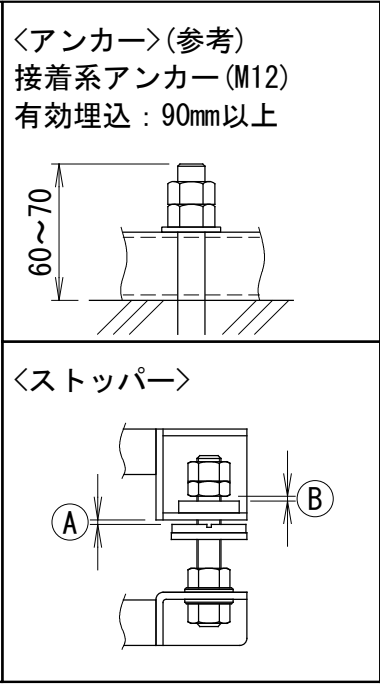

防振架台仕様書				
型式				
機器				
現場名				

系統名				
架台質量		28 kg		
防振材(コイルスプリング)				
NS250-45		2. 90 [kgf/mm]	3 個	
NS250-80		5. 15 [kgf/mm]	3 個	
上ベース	□60x30xt2. 3			13. 2 kg
下ベース	□60x30xt2. 3			10. 3 kg
耐震ストッパーボルト		M16	4 本	
耐震基準		2. 0 G		
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用地域		標準・塩害地域		
<付属品>				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき		
M12x70L (平W, 角W, NTx2付)		4 組		
<備考>				
番号	日付	改訂記事		
③	' 18. 12. 05	図枠更新		
④	' 20. 07. 08	図枠更新		
発行日		承認	設計	作図
' 13. 02. 22		橋本	田中	倉持
ネミー株式会社				
図番	1－N A B 1 5 2			

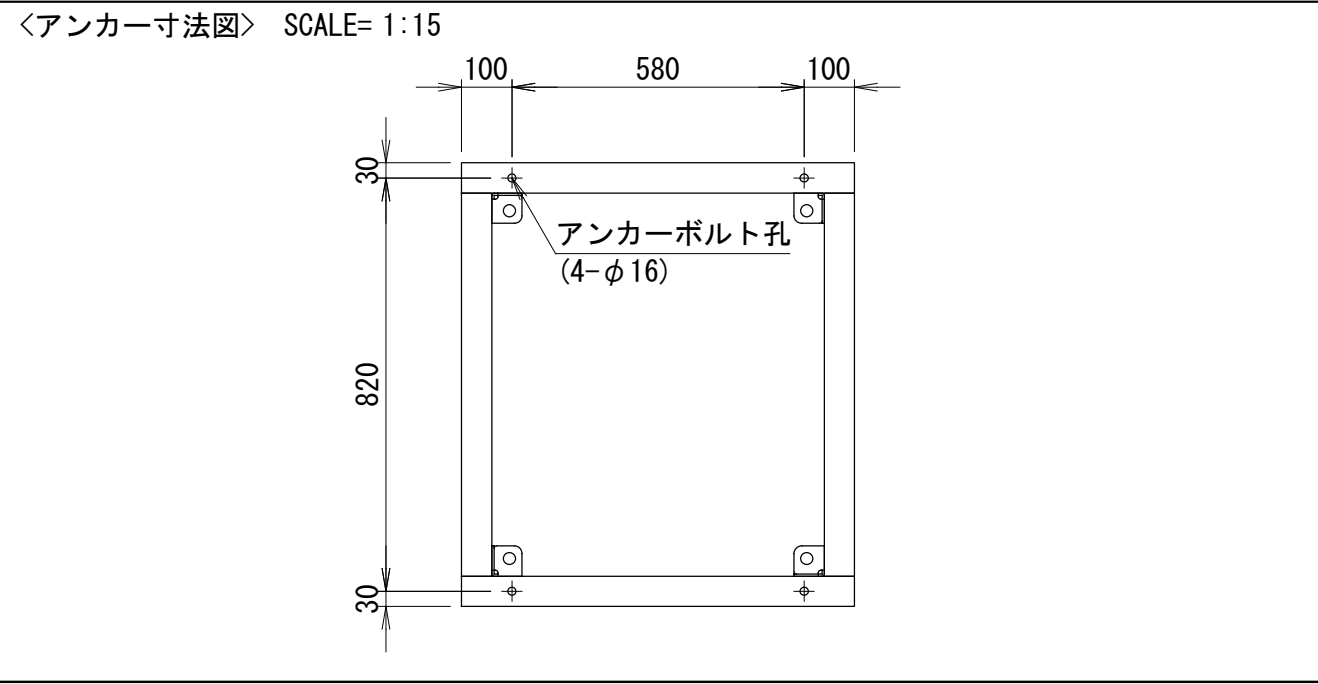

- <注記>
- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 - 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
 - ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
 - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。