

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量

27 kg

防振材

NS250-80

6 個

表面処理

溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

耐震基準




2.0G

付属品


機器固定ボルト

溶融亜鉛めっき
M16×80L (平W, 角W, NT×2付) 4セット

その他

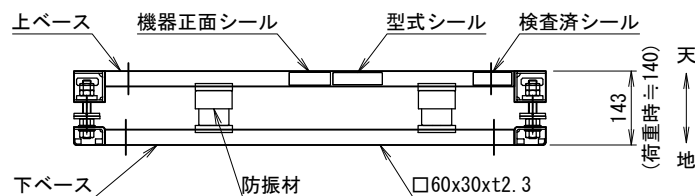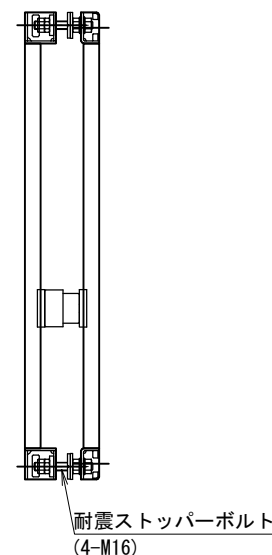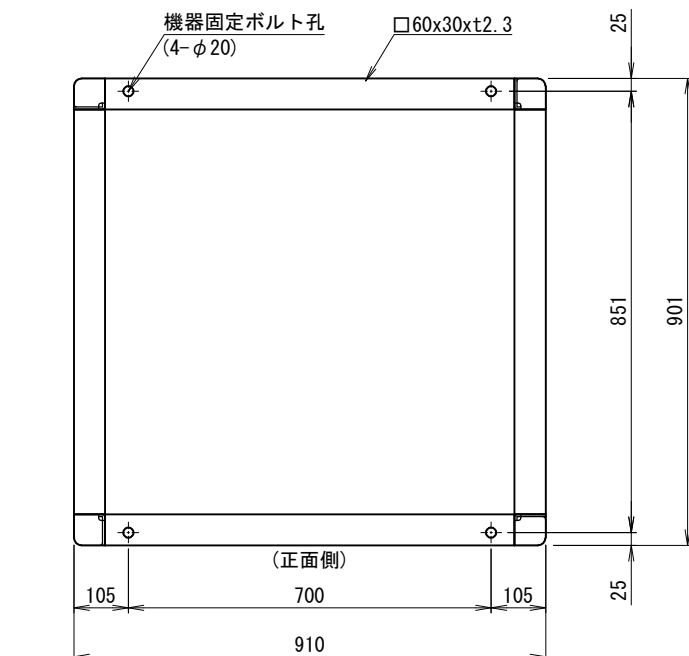


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:15

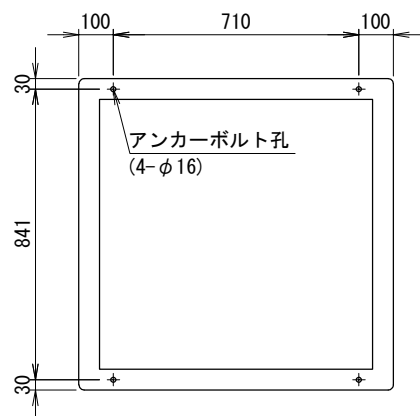


〈注記〉

1. 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
方向は上ベースの機器向きを示すシールを
参照願います。
2. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
3. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込: 90mm以上



〈ストッパー〉



番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'16.01.28	澤山	金澤	金澤

ネミー株式会社

図番 1-NAL015