

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 46 kg

防振材 NS250-80 4 個

NS250-100 4 個

上ベース □60x30xt2.3 23.0 kg

下ベース □60x30xt2.3 17.8 kg

耐震ストッパーボルト M16 4 本

耐震基準 2.0 G


表面処理 焼付塗装
黒(半艶)

適用地域 標準地域(室内)


<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M16x80L (平W, 角W, NTx2付) 6 組


<備考>

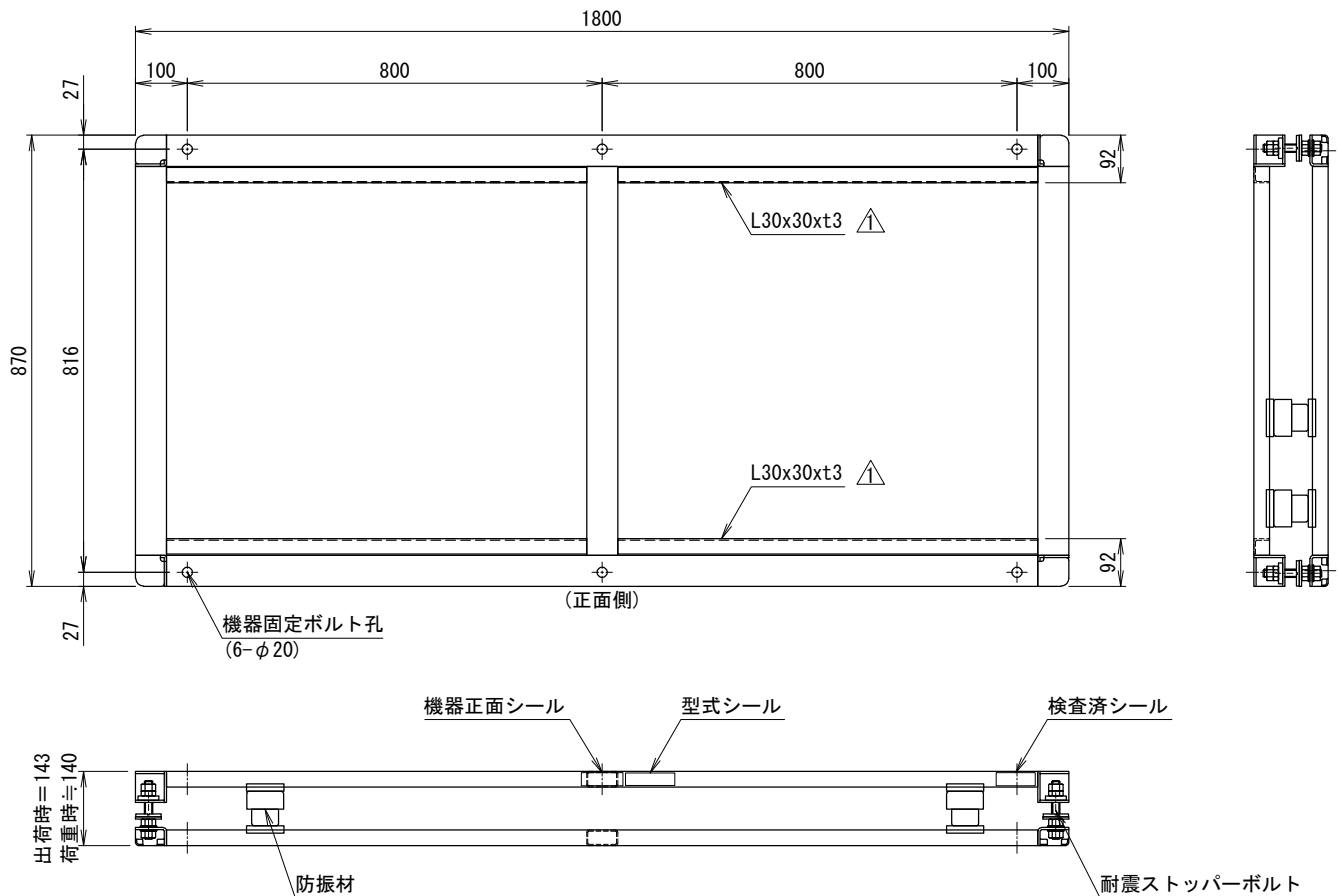


<アンカー寸法図> SCALE= 1:15

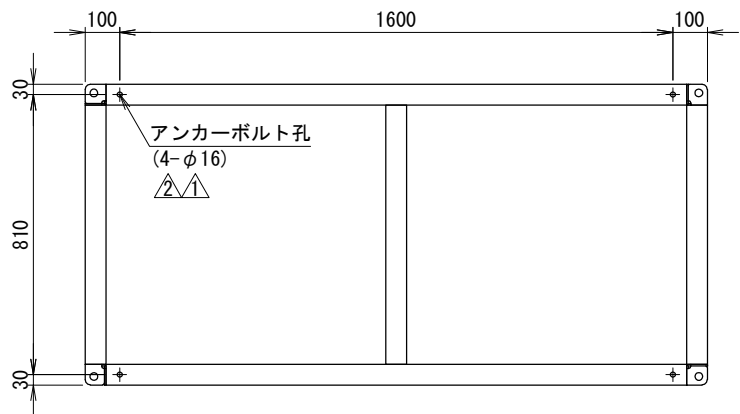

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M12) 2
有効埋込: 90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

番号	日付	改訂記事
1	'16.08.23	上ベース・アンカーボルト孔数・耐震基準・防振材変更
2	'19.01.15	ストッパーボルト数・防振材・アンカー孔径変更

発行日	承認	設計	作図
'13.09.04	今	金澤	金澤

ネミー株式会社

図番 1-NAL024