

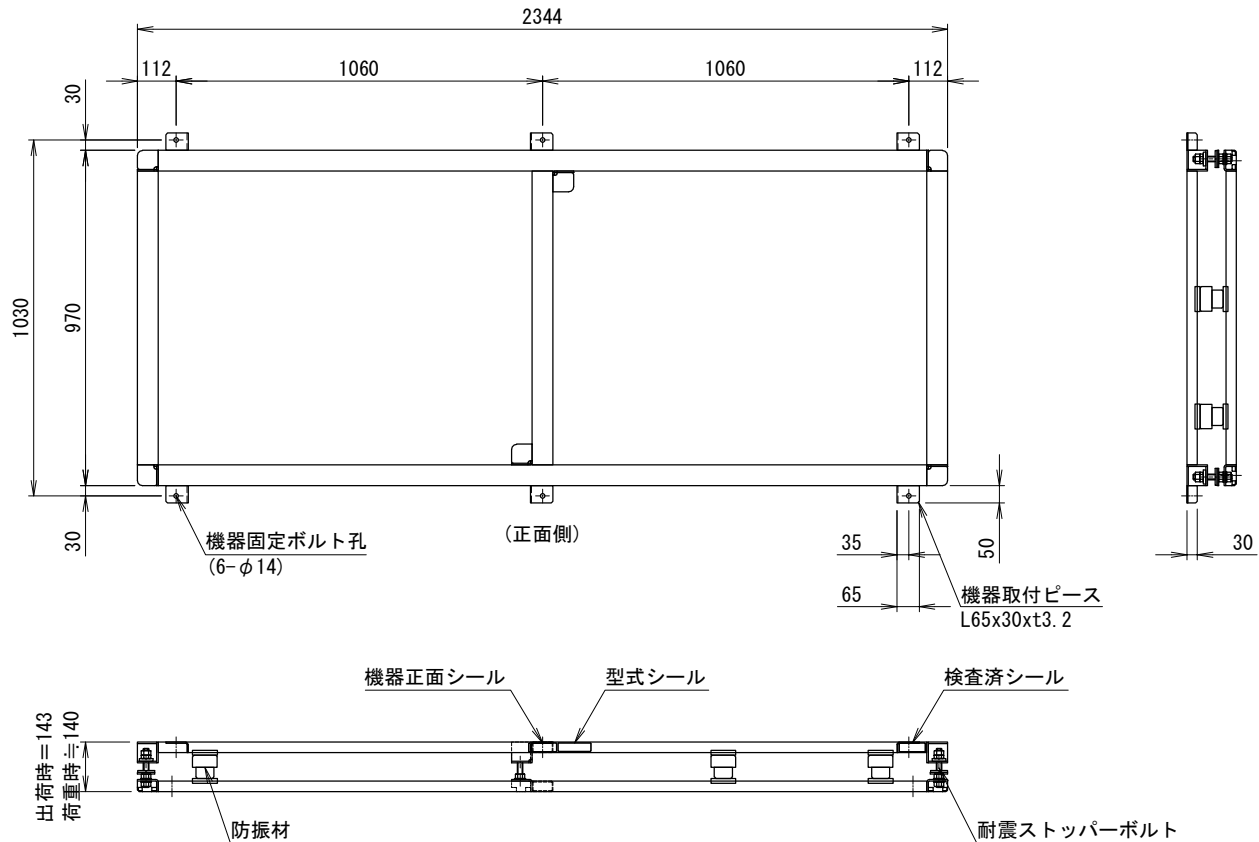


防振架台仕様書

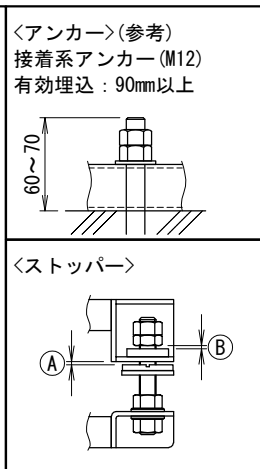

型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
架台質量	54 kg		
防振材	NS250-100	10 個	
上ベース	□60x30xt2.3	24.4 kg	
下ベース	□60x30xt2.3	22.4 kg	
耐震ストッパーボルト	M16	6 本	
耐震基準	2.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10x40L (平Wx2, NTx2付)	6 組	
<備考>			

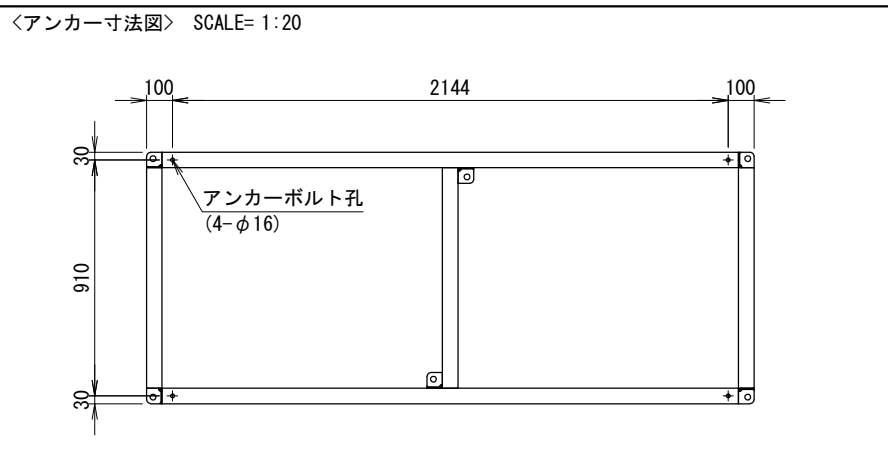

- <注記>
- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 - 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
 - ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
 - 本書中の規格値は相当仕様です。
 - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

番号	日付	改訂記事		
発行日	承認	設計	作図	
'18.11.28	加納	内野	内野	
ネミー株式会社				
図番	1-NAL071			