
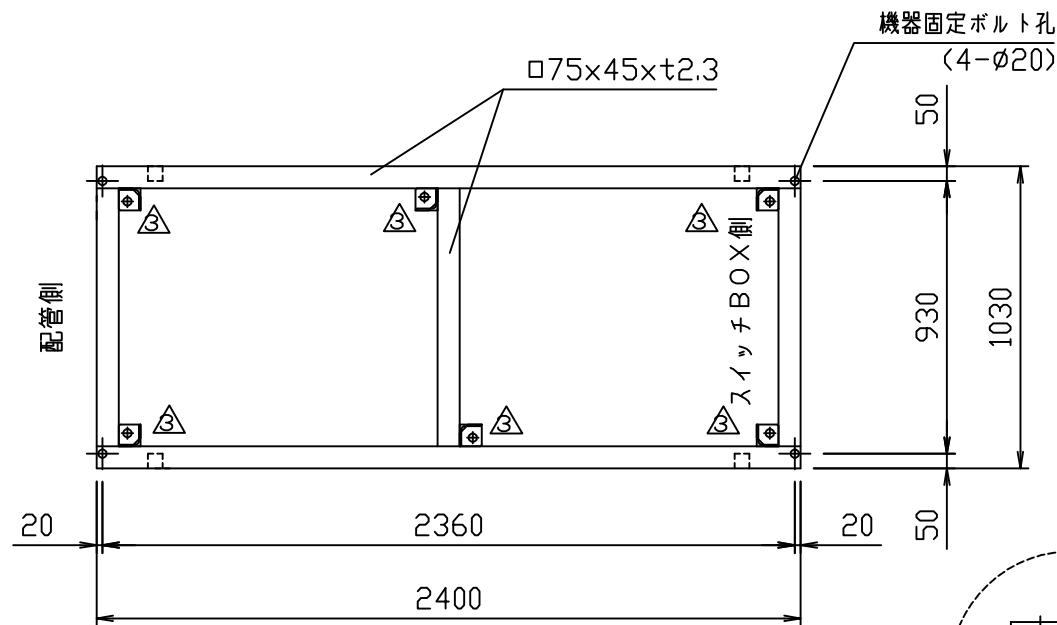
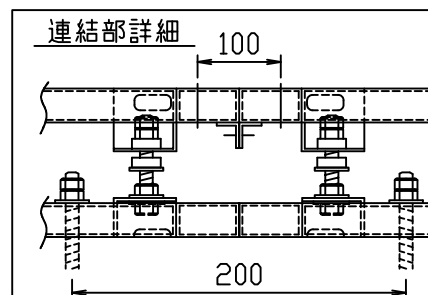
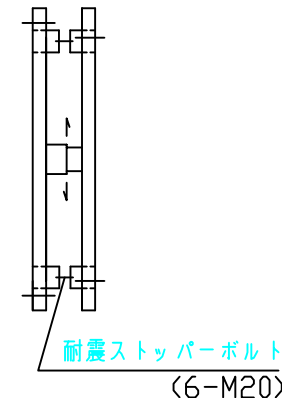


備考 組合せは別図を参照して下さい

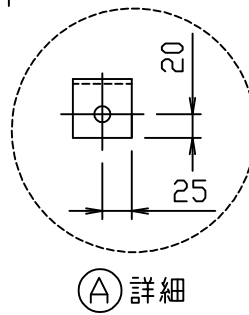

ネミー防振架台仕様書 NSA O

対象機種 東芝キャリア
R0P-BP11202HS/HVS

機器質量 780kg

架台質量 75kg

防振材名 NS181-100

防振材数 10バネ定数 4.0kg/mm


レベル調整 防振材の移動

機器固定用
 ・六角ボルト M16×90L 4本
 ・角座金 M16 4枚
 ・六角ナット M16 8個
 ・平ワッシャー M16 4枚


表面処理
 ・防振架台本体
 - 溶融亜鉛メッキ (2種HDZ40)
 ・機器固定用ボルト
 - 溶融亜鉛メッキ (2種HDZ35)

その他：・アンカーボルトは先様にて御手配願います。

基礎図1

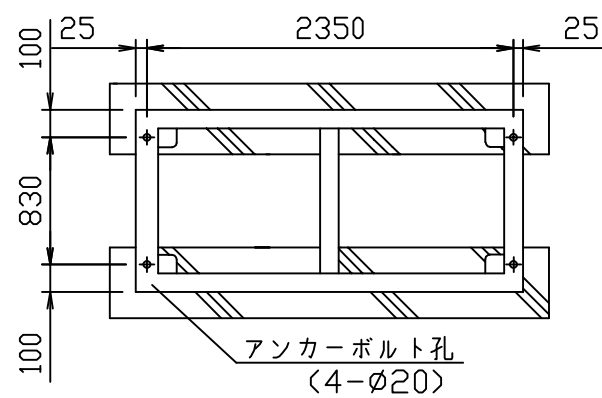


アンカー及びストッパー

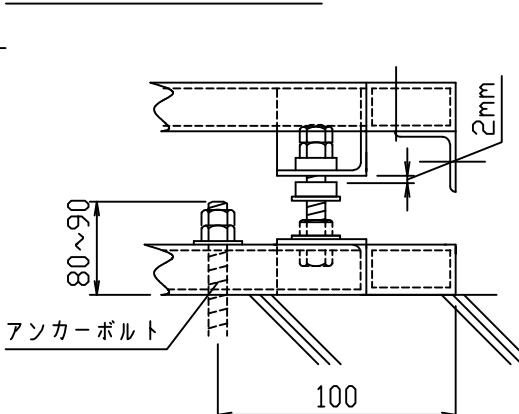

重心位置

△HG: 700

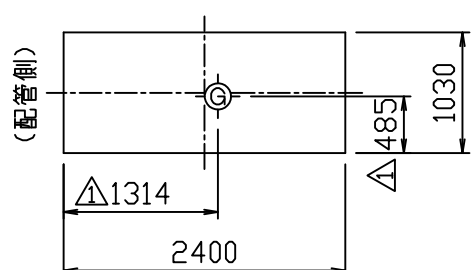

* 本図以外は別紙基礎図を参照下さい。

番号	日付	訂正記事
△	'10.05.28	対象機種・防振材変更
△	'12.11.01	内うま訂正
△	'14.11.25	付属品訂正

日付	承認	設計	作図
'08.04.21	小林	小林	市川

静かな環境をつくる
 ネミーファウンデーションシステム
 ネミー(株)
 1-TCC260