

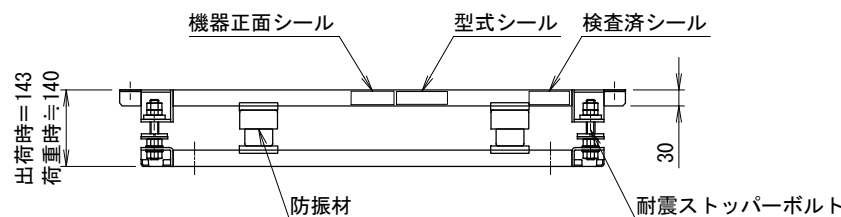


防振架台仕様書


型式				
機器				
機器質量				
現場名				
系統名				
架台質量		△2	21 kg	
防振材	△1	NS250-45	6 個	
上ベース	□60x30xt2.3		9.1 kg	
下ベース	□60x30xt2.3		8.0 kg	
耐震ストッパーボルト		M16 △2	4 本	
耐震基準			2.0 G	
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)		
適用地域		標準・塩害地域(室内)		
<付属品>				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき		
M10x40L (平Wx2, NTx2付)		4 組		
<備考>				
番号	日付	改訂記事		
△1	'15.08.20	防振材変更		
△2	'18.04.20	質量訂正・ストッパーボルト変更		
発行日		承認	設計	作図
'11.01.18		小林	小林	倉持
ネミー株式会社				
図番		1-TCE215		

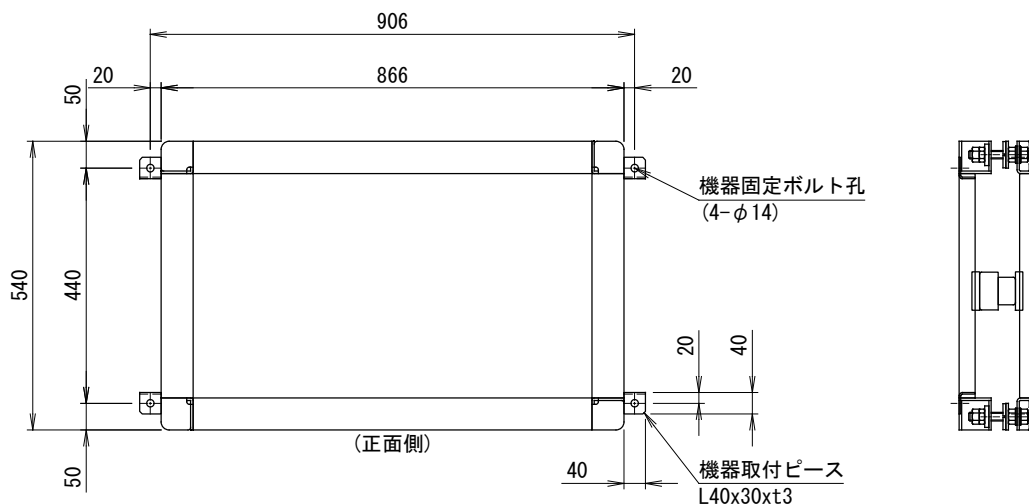


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

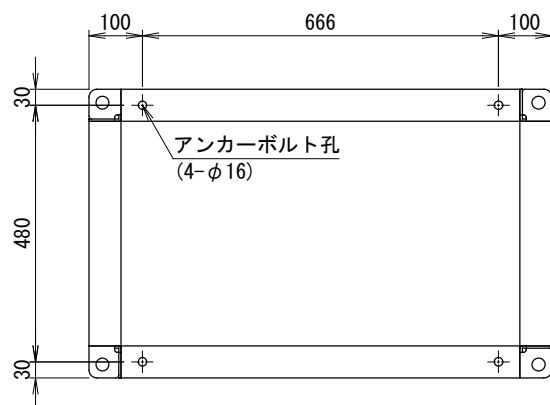

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。