



防振架台仕様書


型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
架台質量	29 kg		
防振材	NS250-65	6 個	
上ベース	□60x30xt2.3	12.8 kg	
下ベース	□60x30xt2.3	11.8 kg	
耐震ストッパーボルト	M16	4 本	
耐震基準	△ 2.0 G		
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)		
適用地域	標準地域(室内)		
＜付属品＞			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10x40L (平Wx2, NTx2付)	4 組	
＜備考＞			
番号	日付	改訂記事	
△	' 18. 09. 19	耐震基準変更	
発行日	承認	設計	作図
' 12. 11. 01	橋本	田中	内野
ネミー株式会社			
図番	1 - T C E 2 2 4		

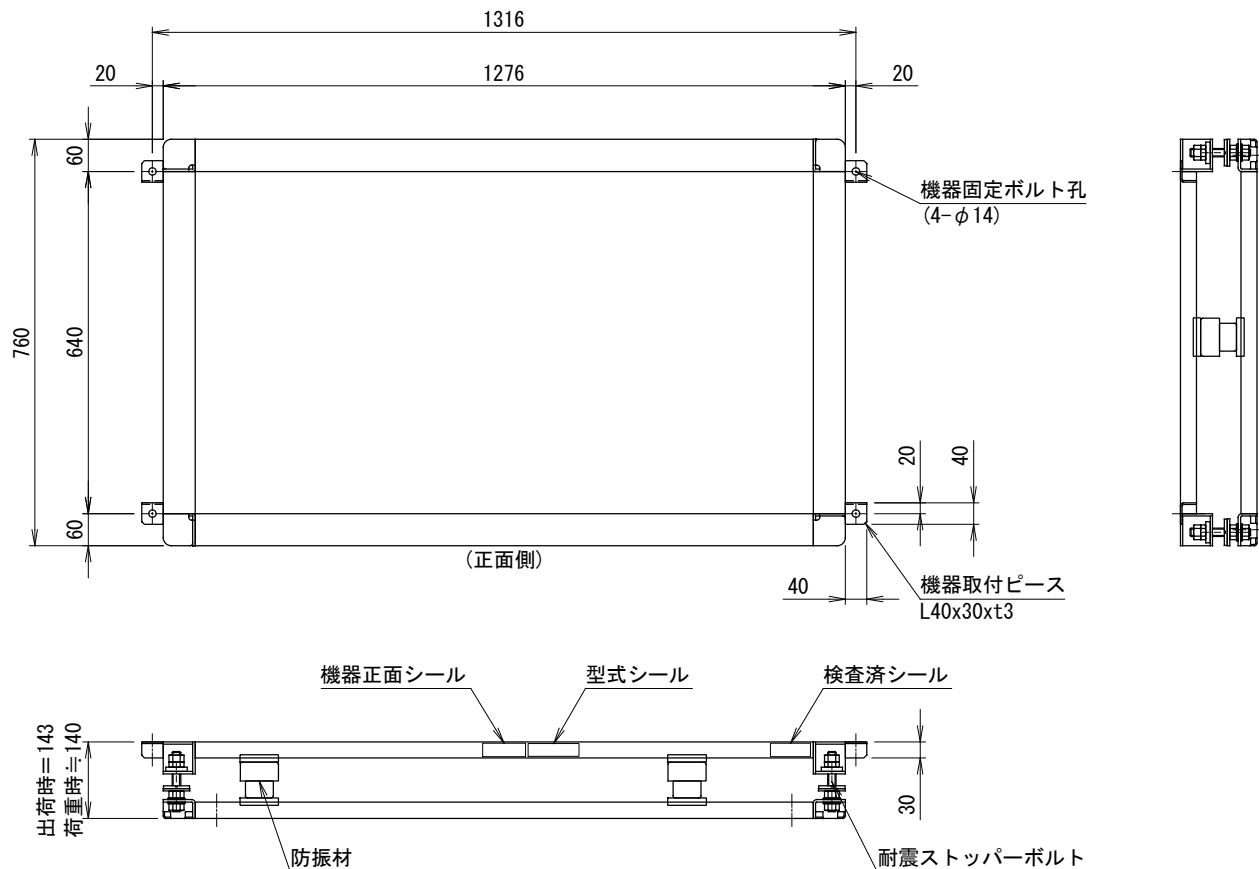


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:15

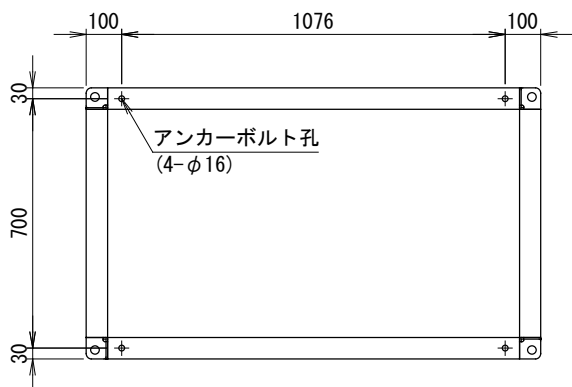

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込 : 90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。