
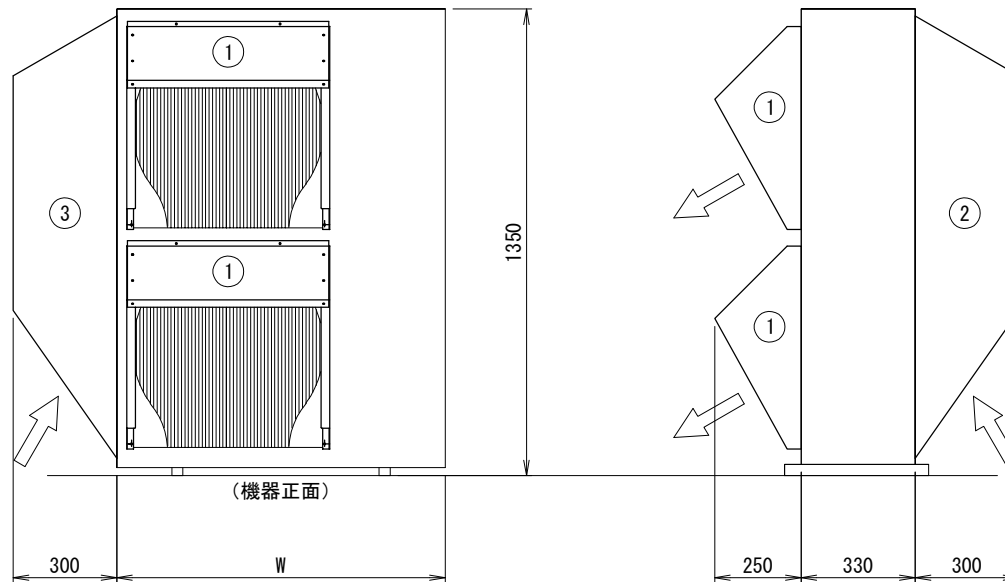


※W寸法は適用機種により異なりますので事前にご確認願います。

(代表)MPUZ-HRP112HA5の時、W=950

MHP-HW140HA-F1の時、W=1020

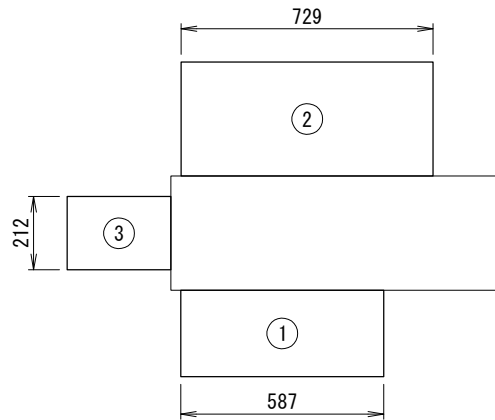

防雪フード仕様書

型式 Δ

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様
材質 SUS304
t1.0

製品質量 ①:約4(kg)x2
②:約12.5(kg)
③:約7.5(kg)

表面処理 脱脂処理

付属品
エスタイトネジ M5
ドリルネジ ϕ 5

その他
現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0084	2MD99
②	MIT-0087	2MD104
③	MIT-0088	2MD105

番号	日付	改訂記事
Δ	'17.09.14	図面情報全面更新
Δ	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'09.03.27	道赫	林	小泉

ネミー株式会社

図番 2-MDA200-E1

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さ(※)と屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。