
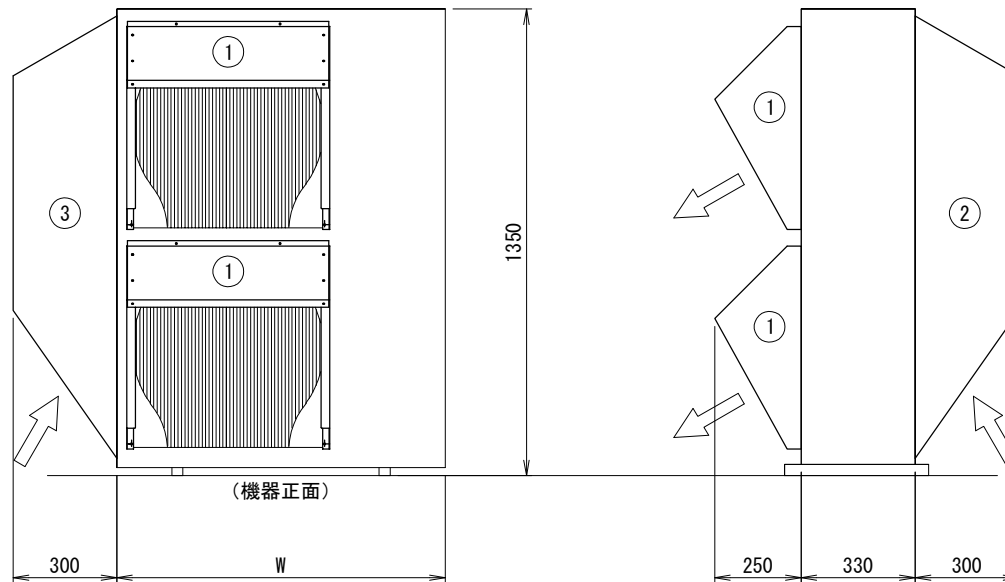


※W寸法は適用機種により異なりますので事前にご確認願います。

(代表)MPUZ-HRP112HA5の時、W=950

MHP-HW140HA-F1の時、W=1020

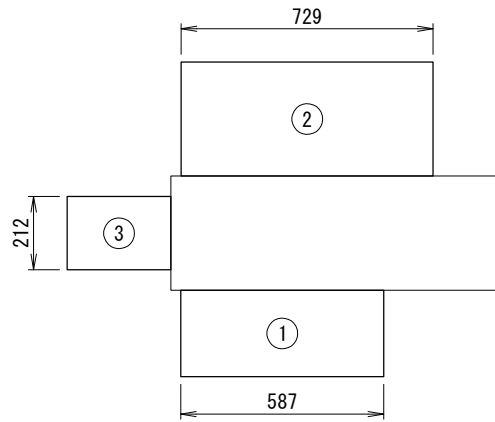

## 防雪フード仕様書

型式	△
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SGCC t1.0
製品質量	①:約4(kg)x2 ②:約12.5(kg) ③:約7.5(kg)
表面処理	△焼付塗装/膜厚70μm以上 △(塗装色:機器近似色)
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域
付属品	
エスタイトネジ	M5
その他	現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0084	2MD99
②	MIT-0087	2MD104
③	MIT-0088	2MD105

番号	日付	改訂記事
△	'19.02.25	塗装色表記変更
△	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17.09.14	澤山	林	篠崎

ネミー株式会社

図番	2-MDA200-K2
----	-------------

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。