
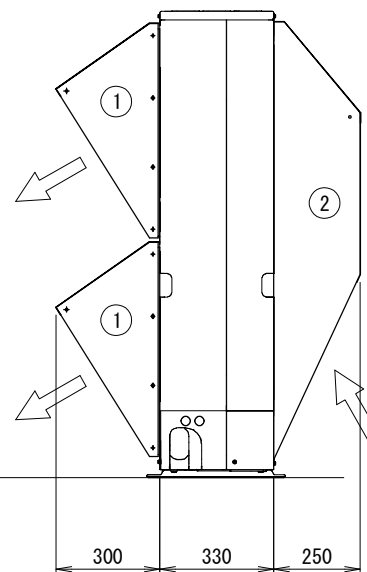
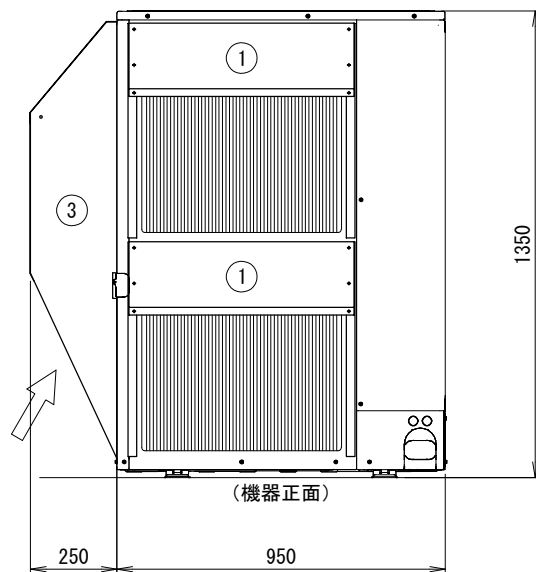


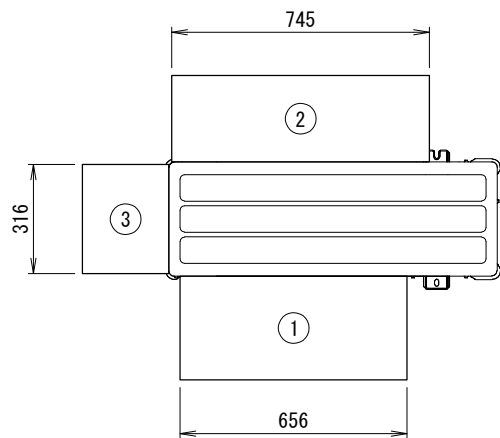

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根
周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

防雪フード仕様書

型式	△		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SUS304 t1.0		
製品質量	①: 約4.5 (kg) x2 ②: 約10 (kg) ③: 約7 (kg)		
表面処理	脱脂処理		
付属品			
エスタイトネジ	M5		
エバタイトネジ	φ5		
サンロックネジ	M5		
その他	現地組立式		
	製品製造番号	取付要領書番号	
①	MIT-0204	2MD134	
②	2-MDA226B-D01	2MD237	
③	2-MDA226L-D01	2MD238	
番号	日付	改訂記事	
△	'17. 09. 14	図面情報全面更新	
△	'21. 01. 12	型式削除	
承認日	承認	設計	作図
'13. 09. 03	今	澤山	三塚
ネミー株式会社			
図番	2-MDA226-E1		