
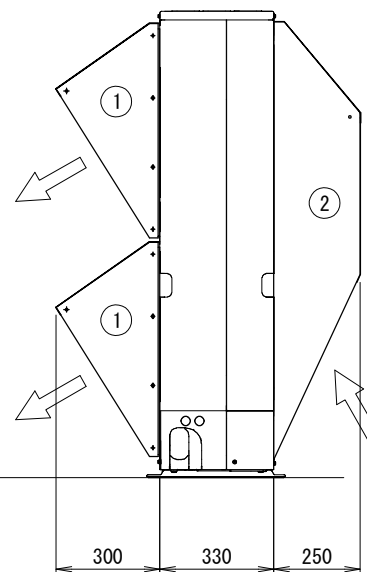
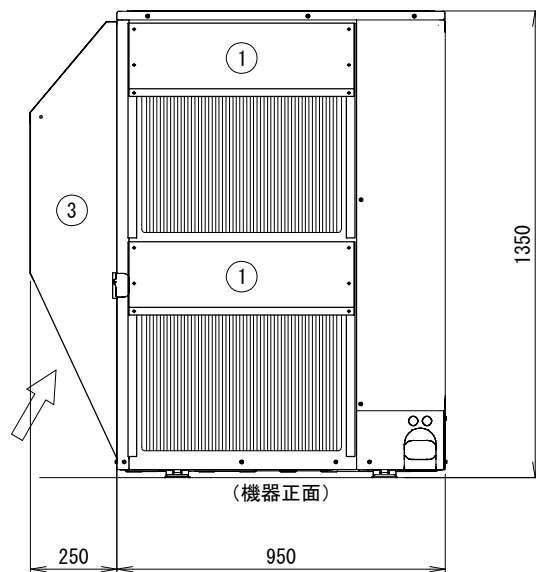


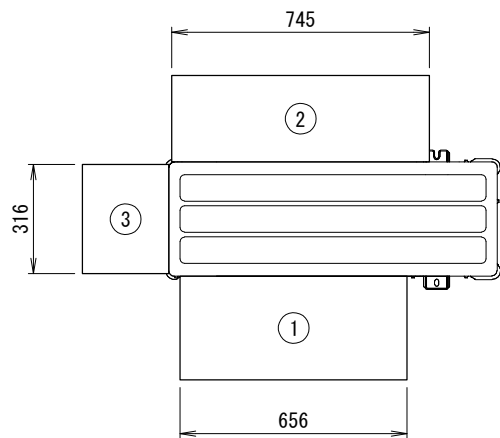

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

防雪フード仕様書

型式	△		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SGCC t1.0		
製品質量	①: 約4.5 (kg) x2 ②: 約10 (kg) ③: 約7 (kg)		
表面処理	△ 焼付塗装/膜厚70 μm以上 △ (塗装色: 機器近似色)		
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域		
付属品			
エスタイトネジ	M5		
エバタイトネジ	φ5		
サンロックネジ	M5		
その他	現地組立式		
	製品製造番号	取付要領書番号	
①	MIT-0204	2MD134	
②	2-MDA226B-D01	2MD237	
③	2-MDA226L-D01	2MD238	
番号	日付	改訂記事	
△	'19. 02. 25	塗装色表記変更	
△	'21. 01. 12	型式削除	
承認日	承認	設計	作図
'17. 09. 14	加納	澤山	篠崎
ネミー株式会社			
図番	2-MDA226-K2		

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。