



<防雪フード配置寸法図>
(:本書対象防雪フード)

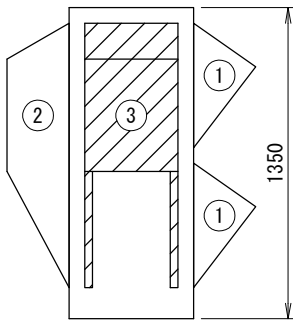

左側面図


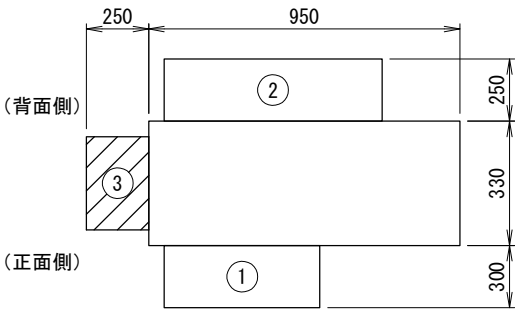


上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:左側面吸込口>

③

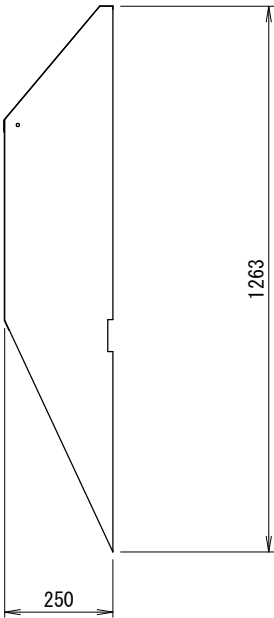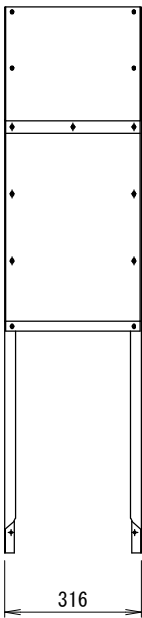

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2. 0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304
t1.0

製品質量 ③:約7(kg)

表面処理 脱脂処理

付属品

エスタイトネジ M5

サンロックネジ M5

その他

現地組立式

製品製造番号 取付要領書番号

①

②

③ 2-MDA226L-D01 2MD238

番号 日付 改訂記事

 '17. 07. 14 図枠貼替

 '18. 02. 20 図番訂正

 '21. 01. 12 型式削除

承認日 承認 設計 作図

'13. 09. 03 今 澤山 三塚

ネミー株式会社

図番  2-MDA226L-E1