
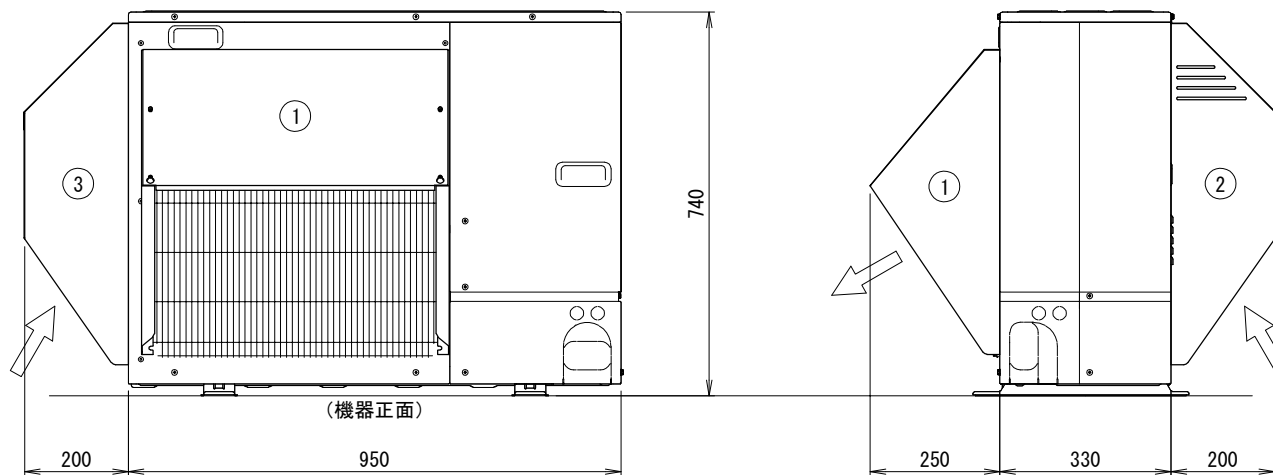


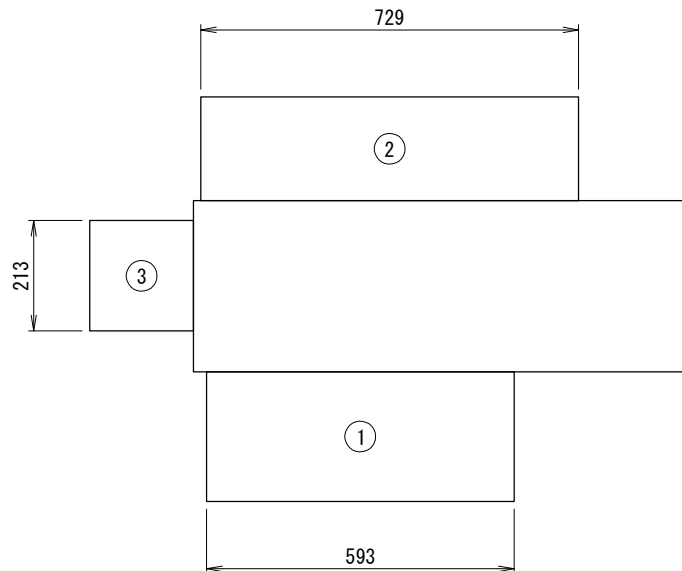

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

防雪フード仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304
t1.0

製品質量 ①: 約4 (kg)
②: 約5.5 (kg)
③: 約3 (kg)

表面処理 脱脂処理

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2-MDA227T-D01	2MD251
②	2-MDA227B-D01	2MD252
③	2-MDA227L-D01	2MD253

番号	日付	改訂記事
	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'18.06.15	加納	澤山	澤山

ネミー株式会社

図番 2-MDA227-E1