



(:本書対象防雪フード)

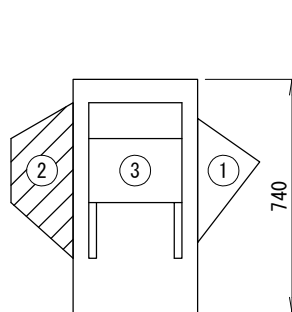




左側面図

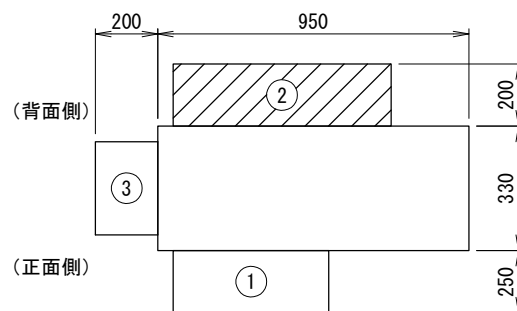

上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

②

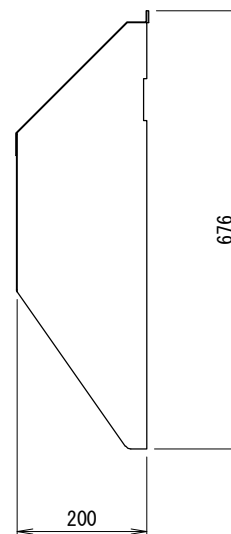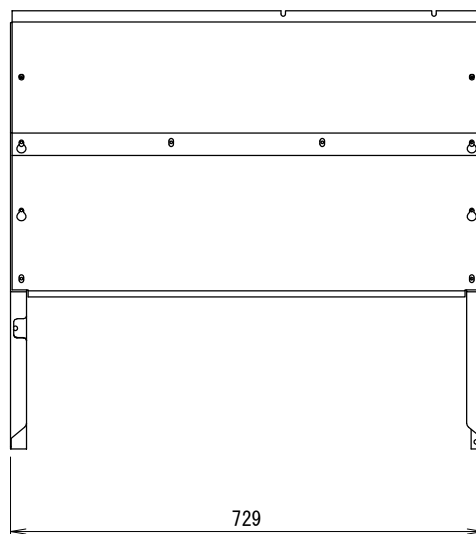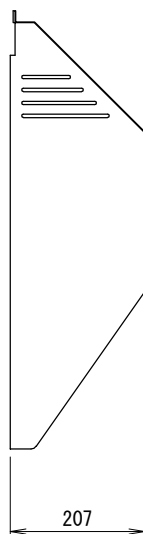

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
- ※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 地面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

防雪フード仕様書

型式		△		
機器				
機器質量				
現場名				
系統名				
仕様				
材質		SUS304 t1.0		
製品質量		②:約5.5(kg)		
表面処理		脱脂処理		
付属品				
エラストネジ		M5		
その他				
現地組立式				
	製品製造番号		取付要領書番号	
①				
②	2-MDA227B-D01		2MD252	
③				
番号	日付	改訂記事		
△	' 21. 01. 12	型式削除		
承認日		承認	設計	作図
' 18. 06. 15		加納	澤山	澤山
ネミー株式会社				
図番		2-MDA227B-E1		