



(:本書対象防雪フード)

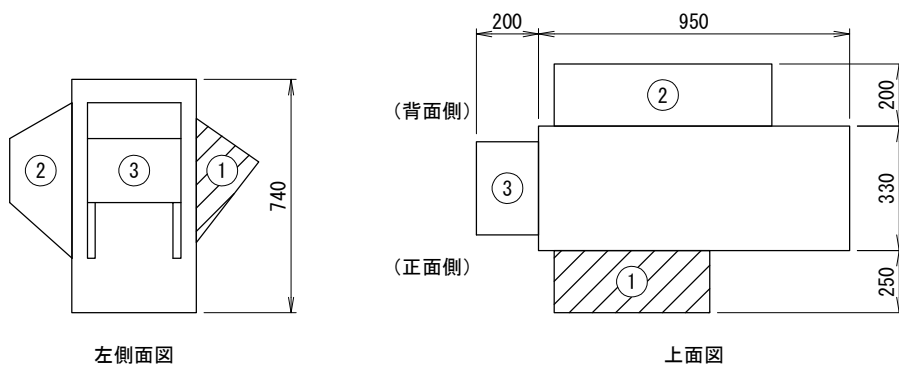

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図：吹出口＞

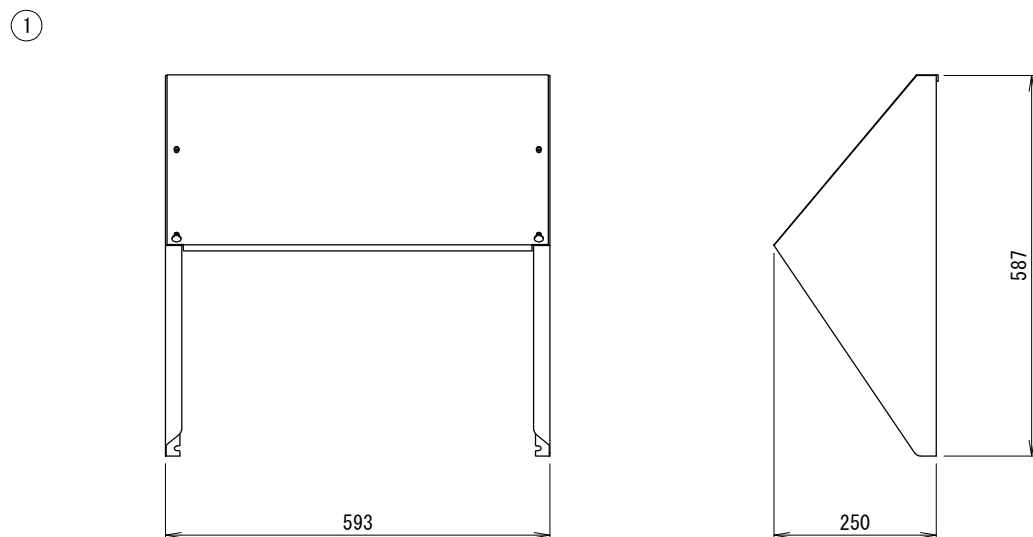

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
- ※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 地面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

防雪フード仕様書

型式		△	
機器			

機器質量			

現場名			

系統名			
仕様			
材質		SUS304 t1.0	
製品質量		①：約4 (kg)	
表面処理		脱脂処理	

付属品			
エラストネジ		M5	
その他			
現地組立式			

製品製造番号		取付要領書番号	
①	2-MDA227T-D01	2MD251	
②			
③			
番号	日付	改訂記事	
△	' 21. 01. 12	型式削除	
承認日	承認	設計	作図
' 18. 06. 15	加納	澤山	澤山
ネミー株式会社			
図番	2-MDA227T-E1		