


※H寸法は適用機種により異なりますので事前にご確認願います。
(代表)BAL-P190Cの時、H1=1490/H2=2340
PUHY-P450MKHG1の時、H1=1575/H2=2425

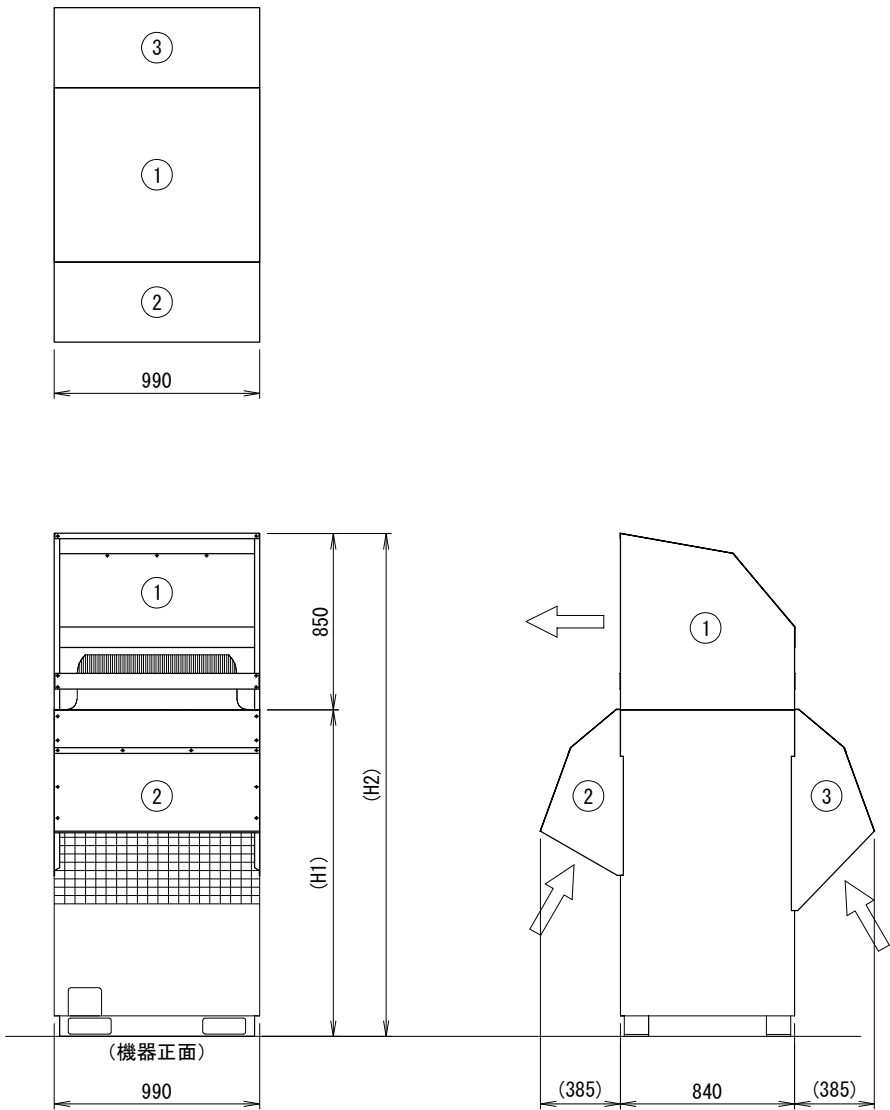

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304
t1.0

製品質量 ①:約22 (kg)
②:約11 (kg)
③:約11 (kg)

表面処理 脱脂処理

付属品

エスタイトネジ M5
タッピングネジ $\phi 4$, $\phi 5$

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0074	2MD94
②	MIT-0070	2MD86
③	MIT-0071	2MD87

番号	日付	改訂記事
	'17. 09. 14	図面情報全面更新
	'21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'09. 03. 27	塩川	道鉢	小泉

ネミー株式会社

図番 2-MDB200-E1

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲 (30mを超えときは3mとする)。

- 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。