



＜防雪フード配置寸法図＞  
(  :本書対象防雪フード)

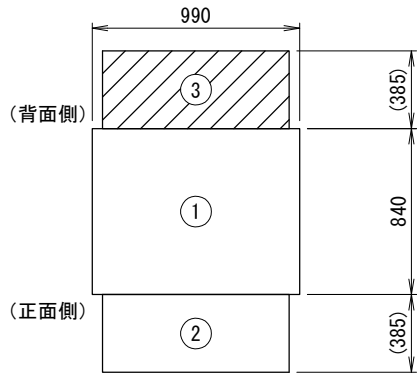

上面図

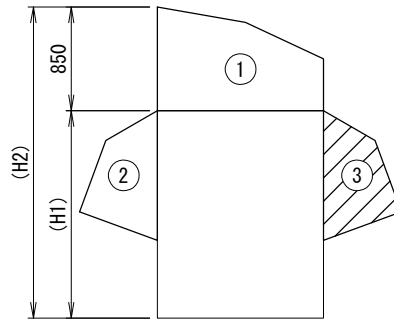

右側面図

※H寸法は適用機種により異なりますので事前にご確認願います。  
(代表)BAL-P190Cの時、H1=1490/H2=2340  
PUHY-P450MKHG1の時、H1=1575/H2=2425


## 防雪フード仕様書

|         |                |
|---------|----------------|
| 型式      | △              |
| 機器      |                |
| 機器質量    |                |
| 現場名     |                |
| 系統名     |                |
| 仕様      |                |
| 材質      | SUS304<br>t1.0 |
| 製品質量    | ③:約11 (kg)     |
| 表面処理    | 脱脂処理           |
| 付属品     |                |
| エスタイトネジ | M5             |
| タッピングネジ | φ4, φ5         |
| その他     |                |
| 現地組立式   |                |

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図:背面吸込口＞

③

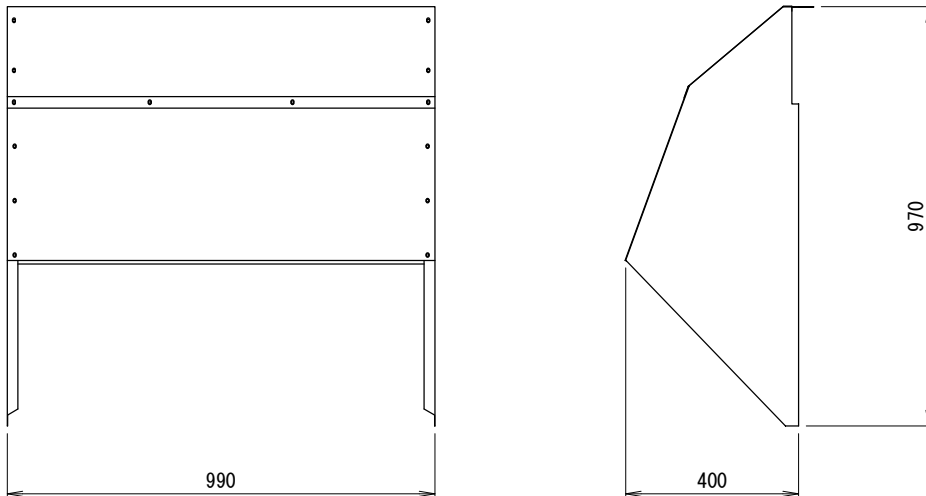

### ＜注記＞

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。  
地表面粗度区分: II, 設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2. 0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。  
※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

|              |              |      |         |    |
|--------------|--------------|------|---------|----|
|              | 製品製造番号       |      | 取付要領書番号 |    |
| ①            |              |      |         |    |
| ②            |              |      |         |    |
| ③            | MIT-0071     |      | 2MD87   |    |
| 番号           | 日付           | 改訂記事 |         |    |
| △            | ' 17. 07. 14 | 図枠貼替 |         |    |
| △            | ' 21. 01. 12 | 型式削除 |         |    |
|              |              |      |         |    |
|              |              |      |         |    |
|              |              |      |         |    |
| 承認日          |              | 承認   | 設計      | 作図 |
| ' 09. 03. 27 |              | 塩川   | 道鉢      | 小泉 |
| ネミー株式会社      |              |      |         |    |
| 図番           | 2-MDB200B-E1 |      |         |    |