
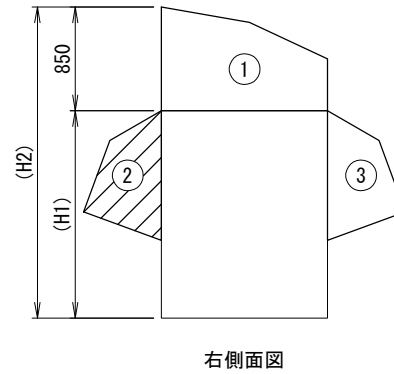


＜防雪フード配置寸法図＞
( :本書対象防雪フード)

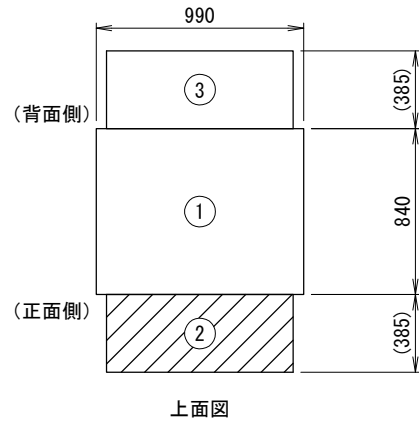

※H寸法は適用機種により異なりますので事前にご確認願います。
(代表)BAL-P190Cの時、H1=1490/H2=2340
PUHY-P450MKHG1の時、H1=1575/H2=2425


防雪フード仕様書

型式	△
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SGCC t1.0
製品質量	②:約11 (kg)
表面処理	△ 焼付塗装/膜厚70 μ m以上 △ (塗装色:機器近似色)
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域
付属品	
エスタイトネジ	M5
タッピングネジ	ϕ 4, ϕ 5
その他	
現地組立式	

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図:正面吸込口＞

②

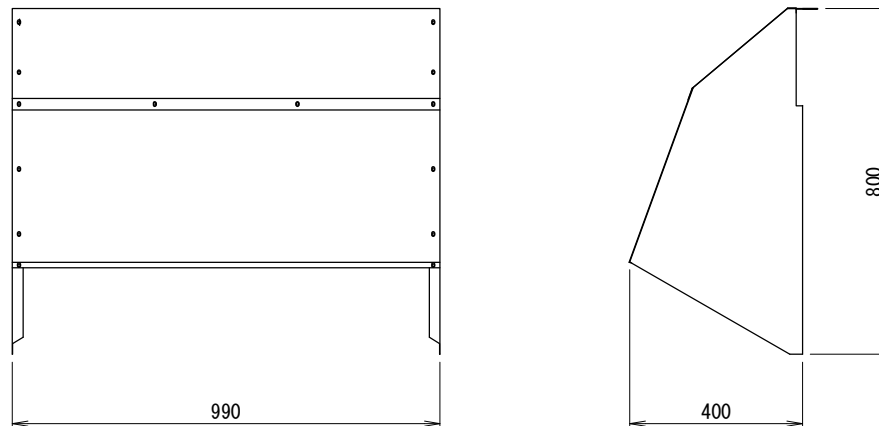

＜注記＞

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2. 0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし、屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

	製品製造番号	取付要領書番号	
①			
②	MIT-0070	2MD86	
③			
番号	日付	改訂記事	
①	' 19. 02. 25	塗装色表記変更	
②	' 21. 01. 12	型式削除	
承認日	承認	設計	作図
' 17. 07. 14	澤山	道舩	山崎
ネミ一株式会社			
図番	2-MDB200F-K2		