
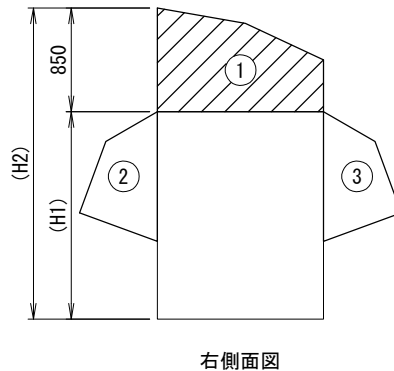


<防雪フード配置寸法図>
(:本書対象防雪フード)

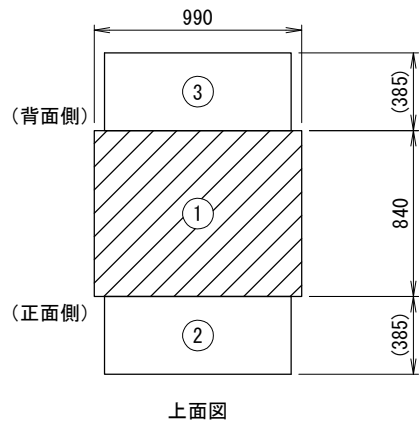

※H寸法は適用機種により異なりますので事前にご確認願います。
(代表)BAL-P190Cの時、H1=1490/H2=2340
PUHY-P450MKHG1の時、H1=1575/H2=2425



防雪フード仕様書

型式	△
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SUS304 t1.0
製品質量	①:約22 (kg)
表面処理	脱脂処理
付属品	
エスタイトネジ	M5
タッピングネジ	φ5
その他	
現地組立式	

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:吹出口>

①

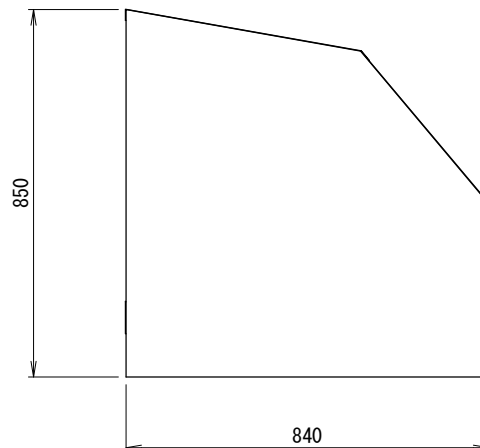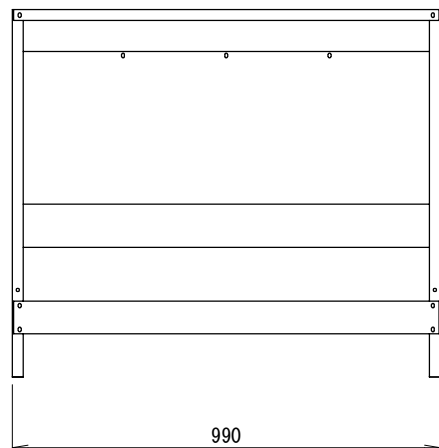

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし、屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

- 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

	製品製造番号		取付要領書番号	
①	MIT-0074		2MD94	
②				
③				
番号	日付	改訂記事		
	' 17. 07. 14	図枠貼替		
	' 21. 01. 12	型式削除		
承認日		承認	設計	作図
' 09. 03. 27		塩川	道鉢	小泉
ネミー株式会社				
図番	2-MDB200T-E1			