



<防雪フード配置寸法図>  
(:本書対象防雪フード)

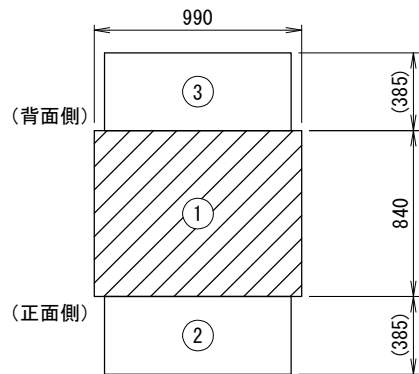

上面図

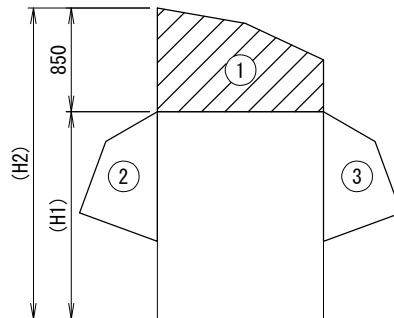

右側面図

※H寸法は適用機種により異なりますので事前にご確認願います。  
(代表)BAL-P190Cの時、H1=1490/H2=2340  
PUHY-P450MKHG1の時、H1=1575/H2=2425

## 防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SGCC  
t1.0

製品質量 ①:約22 (kg)

表面処理  焼付塗装/膜厚70 μm以上  
 (塗装色:機器近似色)

適用設置地域 一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ M5  
タッピングネジ φ5

その他

現地組立式

|   | 製品製造番号   | 取付要領書番号 |
|---|----------|---------|
| ① | MIT-0074 | 2MD94   |
| ② |          |         |
| ③ |          |         |

| 番号                                                                                    | 日付        | 改訂記事    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|  | '19.02.25 | 塗装色表記変更 |
|  | '21.01.12 | 型式削除    |
|                                                                                       |           |         |
|                                                                                       |           |         |
|                                                                                       |           |         |

| 承認日       | 承認 | 設計 | 作図 |
|-----------|----|----|----|
| '17.07.14 | 澤山 | 道鉢 | 山崎 |



ネミー株式会社

図番 2-MDB200T-K2

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:吹出口>

①

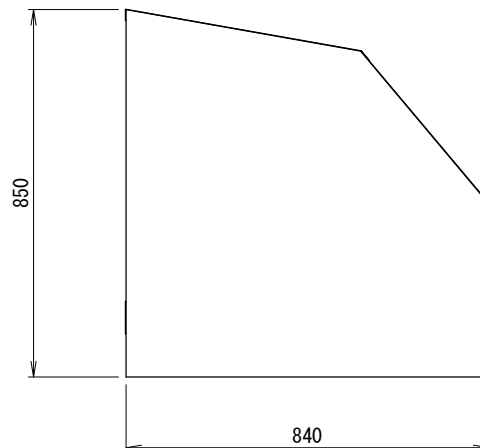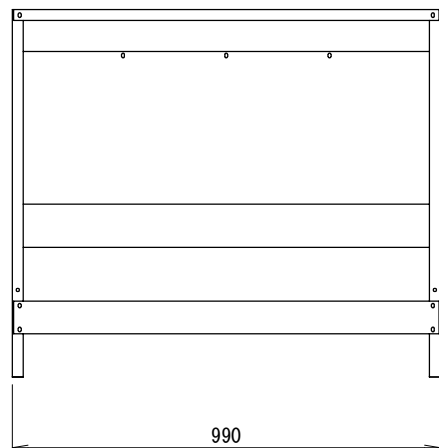

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。  
地表面粗度区分: II, 設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2.0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。  
※平面の短辺長ささと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

- 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。