



<防雪フード配置寸法図>
(:本書対象防雪フード)

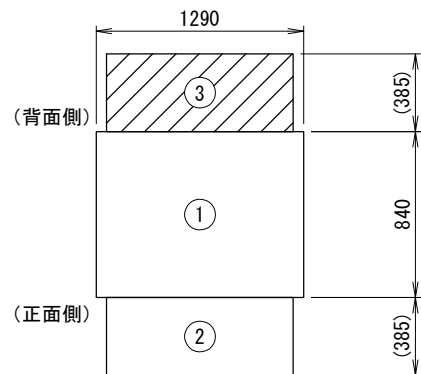

上面図

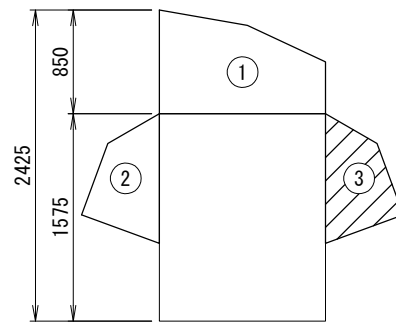


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:背面吸込口>

③

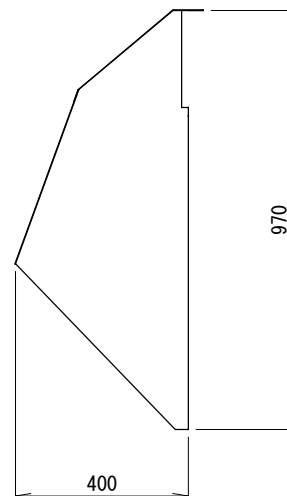

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根
周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SGCC
t1.0

製品質量 ③: 約13 (kg)

表面処理  焼付塗装/膜厚70 μ m以上
 (塗装色: 機器近似色)

適用設置地域 一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ M5
タッピングネジ ϕ 4

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②		
③	MIT-0073	2MD91
番号	日付	改訂記事
	'19. 02. 25	塗装色表記変更
	'21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17. 07. 14	澤山	道舩	山崎

ネミー株式会社

図番 2-MDB201B-K2