



＜防雪フード配置寸法図＞
( :本書対象防雪フード)

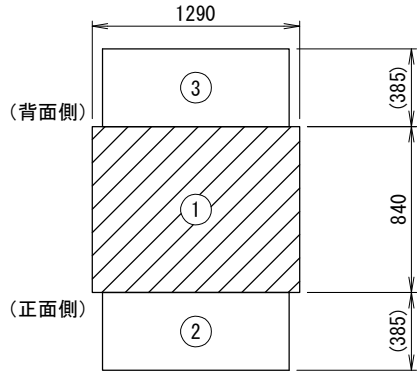

上面図


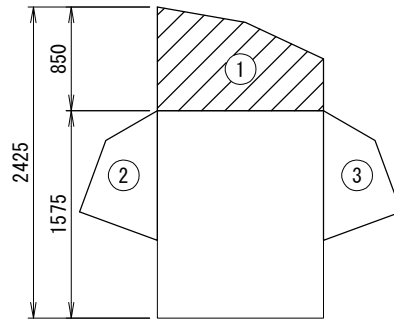


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図:吹出口＞

①

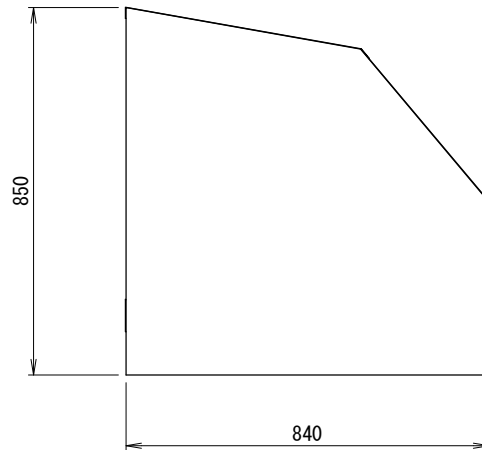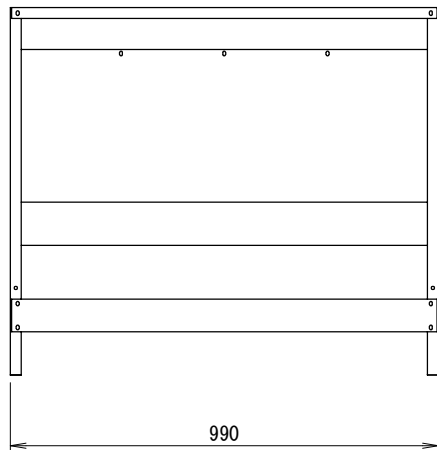

＜注記＞

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL～製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

- 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

防雪フード仕様書

型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SGCC t1.0		
製品質量	①: 約25 (kg)		
表面処理	 焼付塗装/膜厚70 μ m以上  (塗装色: 機器近似色)		
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域		
付属品			
エスタイトネジ	M5		
その他			
現地組立式			
	製品製造番号	取付要領書番号	
①	MIT-0075	2MD94	
②			
③			
番号	日付	改訂記事	
	' 19. 02. 25	塗装色表記変更	
	' 21. 01. 12	型式削除	
承認日	承認	設計	作図
' 17. 07. 14	澤山	道鉢	山崎
ネミー株式会社			
図番	2-MDB201T-K2		