



＜防雪フード配置寸法図＞
(:本書対象防雪フード)

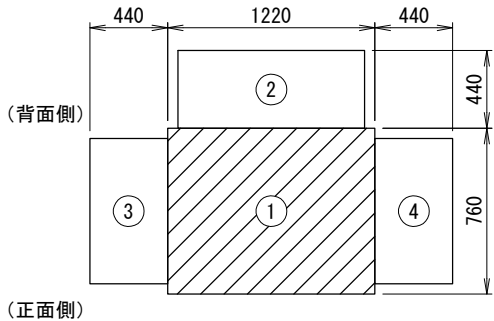

上面図


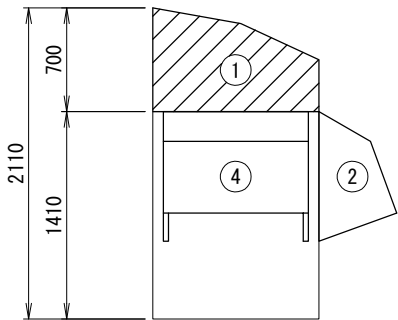


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図:吹出口＞

①

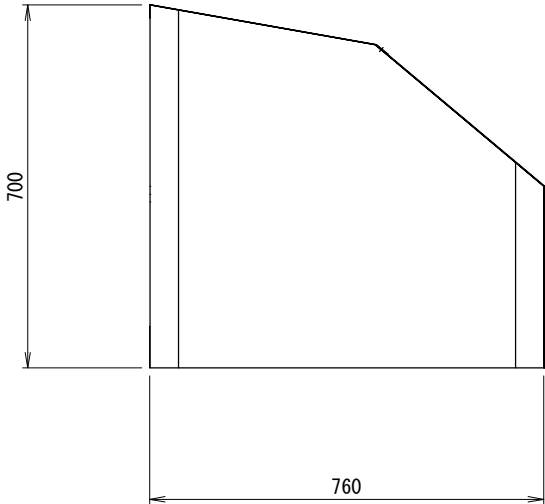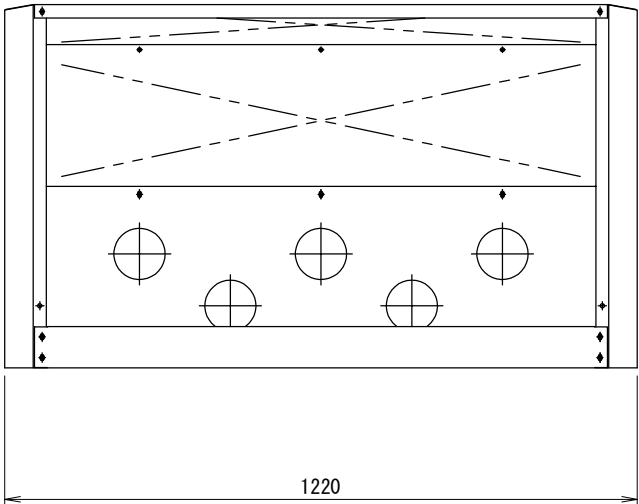

＜注記＞

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

- 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SGCC
t1.0

製品質量 ①: 約22 (kg)

表面処理  焼付塗装/膜厚70 μm以上
 (塗装色: 機器近似色)

適用設置地域 一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0061	2MD80#2
②		
③		
④		

番号	日付	改訂記事
	'19. 02. 25	塗装色表記変更
	'21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17. 07. 14	澤山	林	篠崎

ネミー株式会社

図番	2-MDB204T-K2
----	--------------