



＜防雪フード配置寸法図＞
(:本書対象防雪フード)

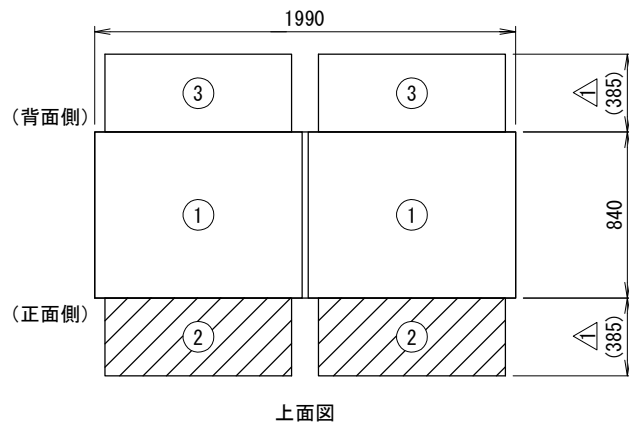



※H寸法は適用機種により異なりますので事前にご確認願います。
(代表)PURY-P500M-Eの時、H1=2425/H2=1575
CAH-P375Cの時、H1=2540/H2=1690

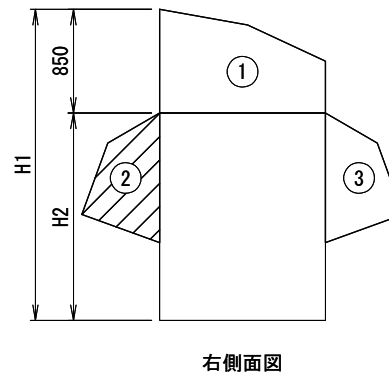

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図：正面吸込口＞

②

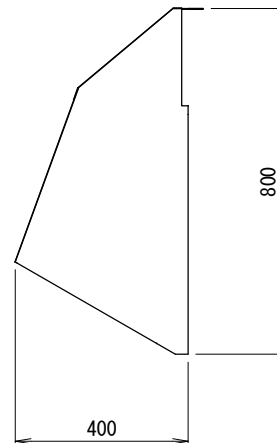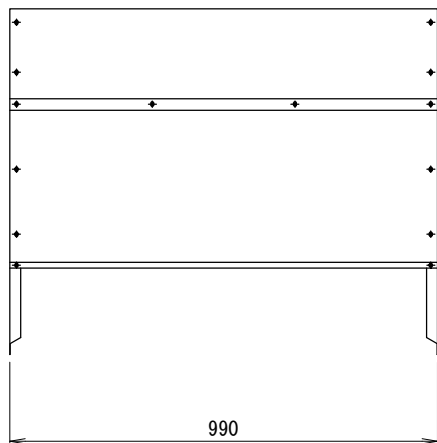

防雪フード仕様書

型式	△		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SGCC t1.0		
製品質量	②:約11(kg)x2		
表面処理	△ 焼付塗装/膜厚70μm以上 △ (塗装色:機器近似色)		
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域		
付属品			
エスタイトネジ	M5		
タッピングネジ	φ4		
その他			
現地組立式			
	製品製造番号	取付要領書番号	
①			
②	MIT-0070	2MD86	
③			
番号	日付	改訂記事	
△	'17.09.14	配置寸法訂正	
△	'19.02.27	塗装色表記変更	
△	'21.01.12	型式削除	
承認日	承認	設計	作図
'17.07.14	澤山	林	篠崎
ネミー株式会社			
図番	2-MDB210F-K2		

＜注記＞

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分:Ⅱ,設計基準風速:40m/s,設計水平震度:2.0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。