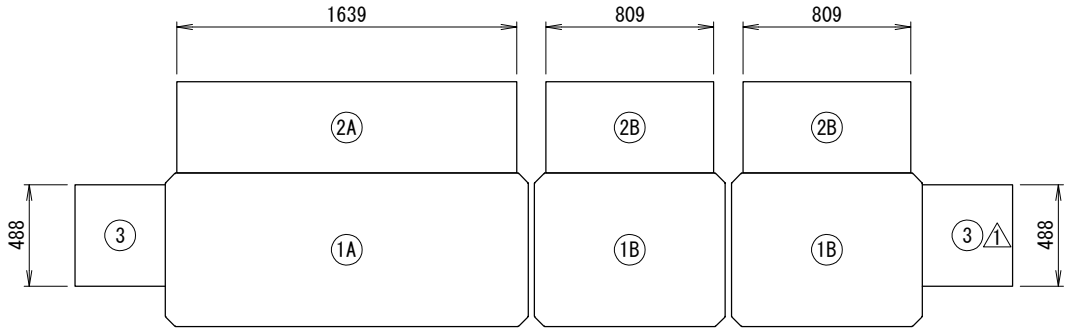

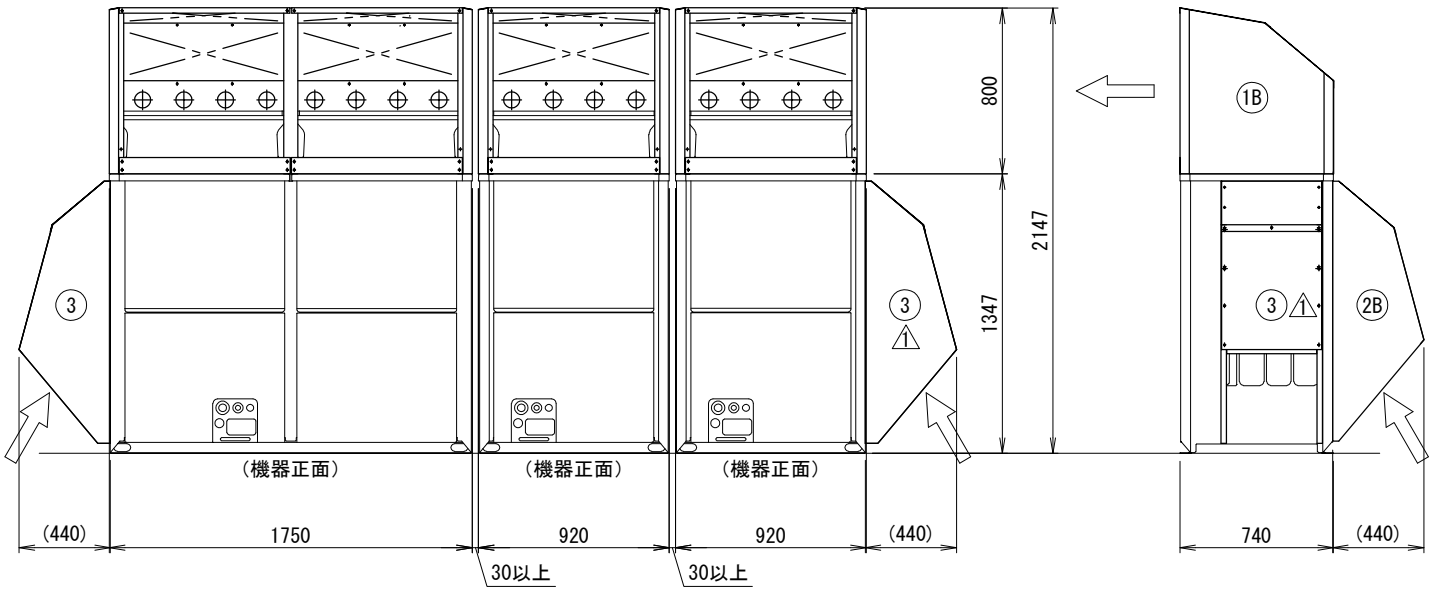

防雪フード仕様書

型式	3
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	

仕様

材質	SGCC t1.0
製品質量	①A:約33(kg),①B:約21(kg)x2 ②A:約23(kg),②B:約14(kg)x2 1 ③:約11(kg)x2
表面処理	2 焼付塗装/膜厚70μm以上 2 (塗装色:機器近似色)
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ	M5

その他

現地組立式

		製品製造番号	取付要領書番号
①	A	MIT-0260	2MD198
	B	MIT-0262	2MD204
②	A	MIT-0259	2MD201
	B	MIT-0258	2MD202
③		MIT-0255	2MD199

番号	日付	改訂記事
1	'18.11.20	左右吸込口統合、注記追加
2	'19.02.20	塗装色表記変更
3	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17.09.14	加納	澤山	山崎

ネミー株式会社

図番 2-MDB261-K2

<注記>1

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。
   地表面粗度区分:Ⅱ,設計基準風速:40m/s,設計水平震度:2.0G,GL～製品頂点までの高さ:40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
   ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
3. 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないよう設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。
4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

A3 SCALE= 1:25

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。