

防雪フード仕様書

型式 \triangle

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SGCC
t1.0

製品質量 ①A: 約24 (kg) x2
②A: 約16 (kg) x2
 \triangle ③: 約11 (kg) x2

表面処理 \triangle 焼付塗装/膜厚70 μ m以上
 \triangle (塗装色: 機器近似色)

適用設置地域 一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式



	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0261	2MD205
②	MIT-0257	2MD203
③	MIT-0255	2MD199

番号	日付	改訂記事
\triangle	'18. 11. 20	左右吸込口統合、注記追加
\triangle	'19. 02. 25	塗装色表記変更
\triangle	'21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17. 09. 14	加納	澤山	山崎

ネミー株式会社

図番 2-MDB264-K2

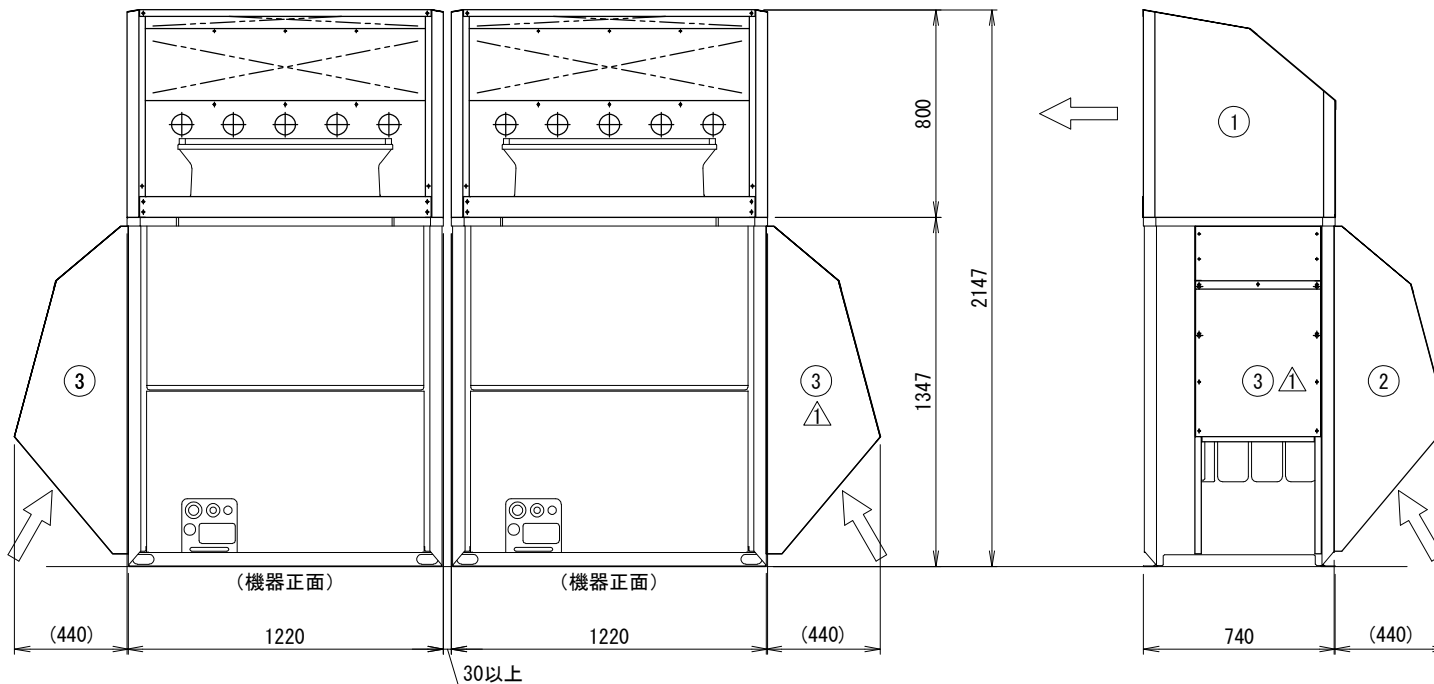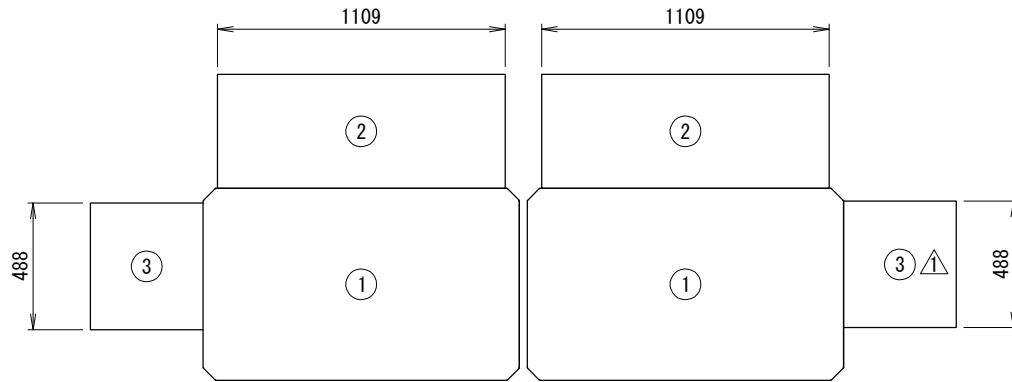

<注記> \triangle

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。