

防雪フード仕様書

型式 $\triangle 6$

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304
t1.0

製品質量 ①A: 約24 (kg), ①B: 約21 (kg) x2
②A: 約16 (kg), ②B: 約14 (kg) x2
 $\triangle 5$ ③: 約11 (kg) x2



表面処理 脱脂処理

付属品

エラストネジ M5

その他

現地組立式

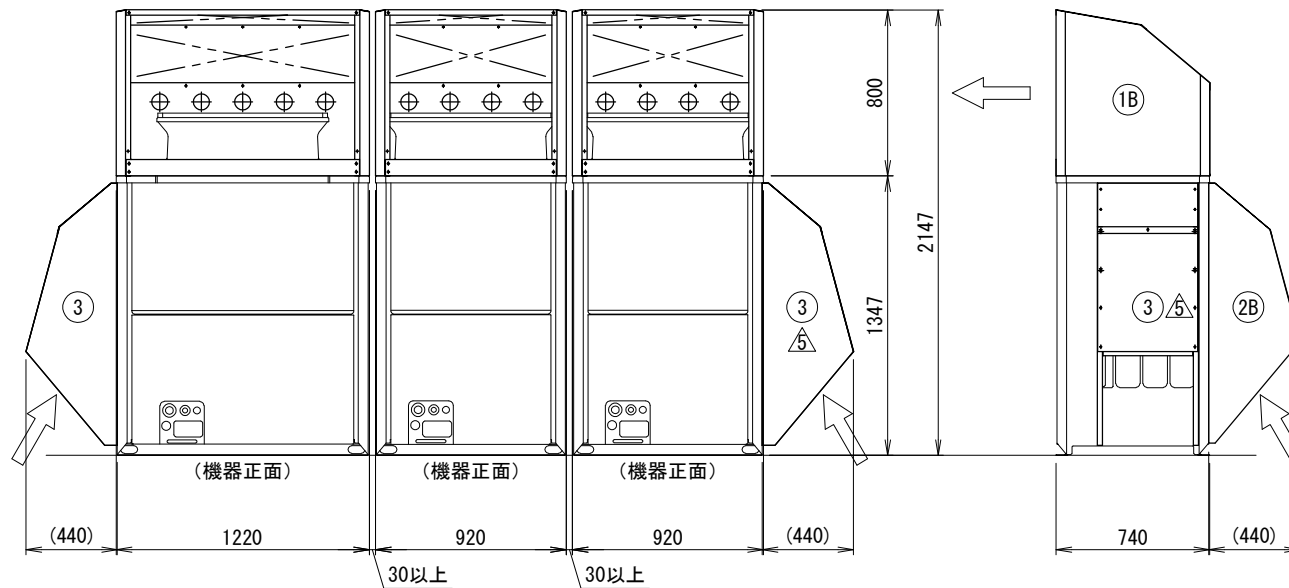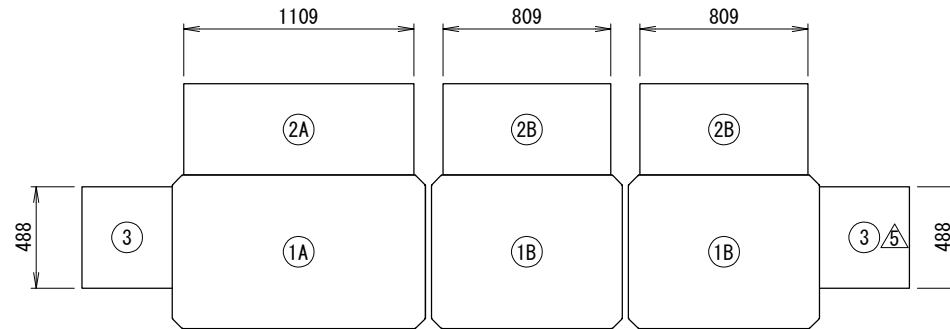

<注記> $\triangle 5$

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

		製品製造番号	取付要領書番号
①	A	MIT-0261	2MD205
	B	MIT-0262	2MD204
②	A	MIT-0257	2MD203
	B	MIT-0258	2MD202
③		MIT-0255	2MD199

番号	日付	改訂記事
$\triangle 4$	'17. 09. 14	図面情報全面更新
$\triangle 5$	'18. 11. 20	左右吸込口統合、注記追加
$\triangle 6$	'21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'11. 04. 11	橋本	澤山	倉持

ネミー株式会社

図番 2-MDB265-E1