



<防雪フード配置寸法図>

(:本書対象防雪フード)

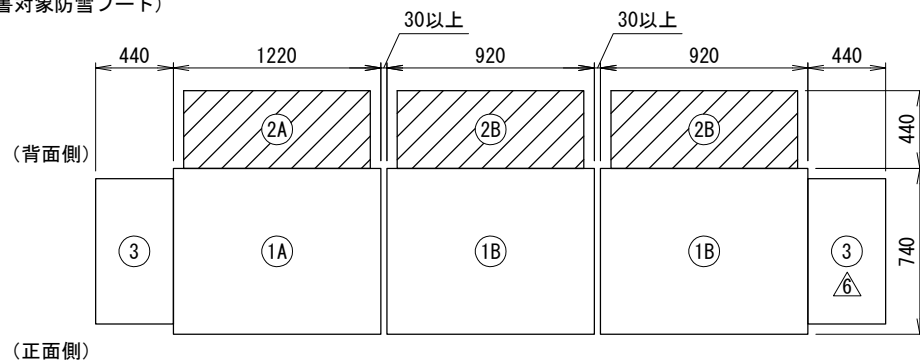


上面図

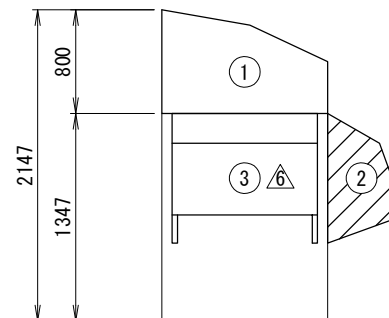

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認ください。

<防雪フード外形寸法図:背面吸込口>

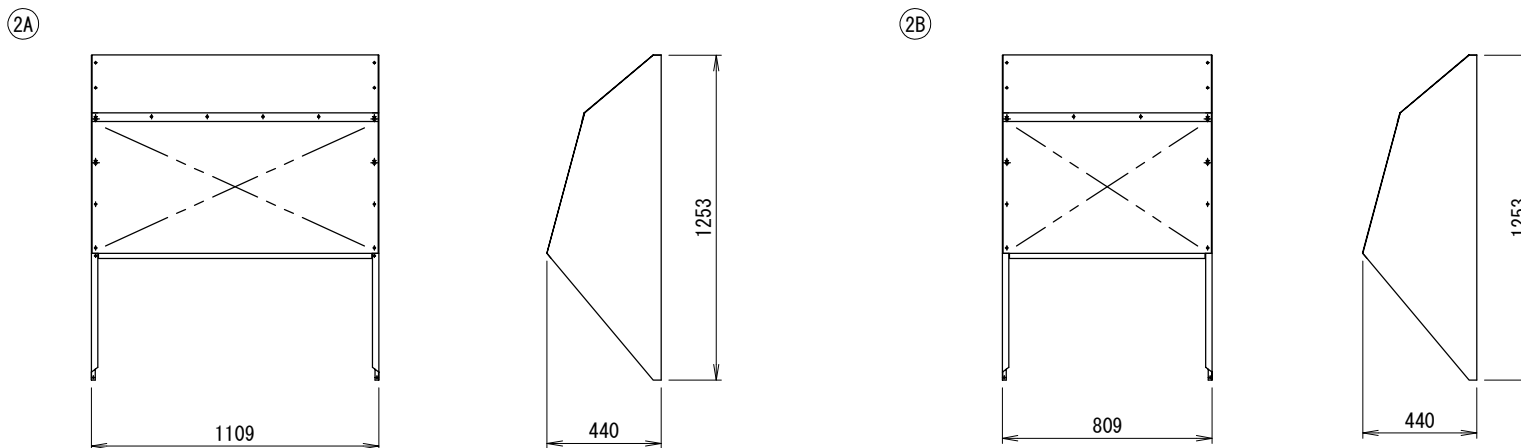

<注記>  

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

## 防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304  
t1.0

製品質量 ②A: 約16(kg), ②B: 約14(kg) x2

表面処理 脱脂処理

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

|     | 製品製造番号   | 取付要領書番号 |
|-----|----------|---------|
| ① A |          |         |
| B   |          |         |
| ② A | MIT-0257 | 2MD203  |
| B   | MIT-0258 | 2MD202  |
| ③   |          |         |

| 番号                                                                                    | 日付          | 改訂記事         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | '15. 12. 25 | 図面構成変更       |
|  | '17. 07. 14 | 注記追加         |
|  | '18. 11. 20 | 左右吸込口統合、注記追加 |
|  | '21. 01. 12 | 型式追加         |

| 承認日         | 承認 | 設計 | 作図 |
|-------------|----|----|----|
| '11. 04. 14 | 橋本 | 澤山 | 倉持 |

ネミー株式会社

図番 2-MDB265B-E1