



<防雪フード配置寸法図>

(:本書対象防雪フード)

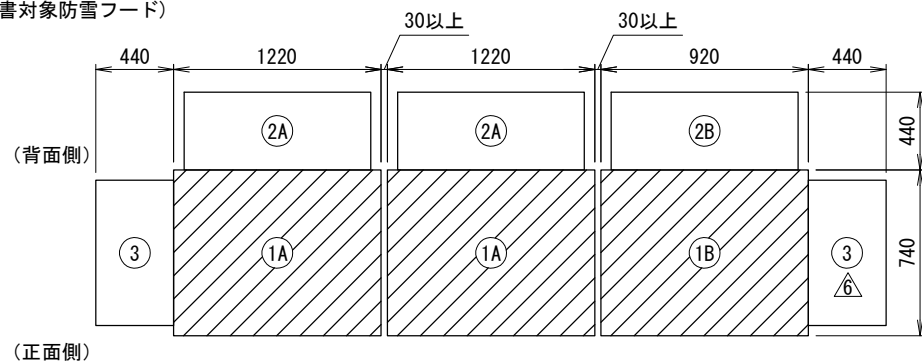

上面図



設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認ください。

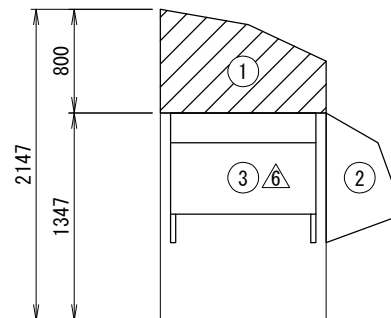



右側面図

<防雪フード外形寸法図:吹出口>

①A

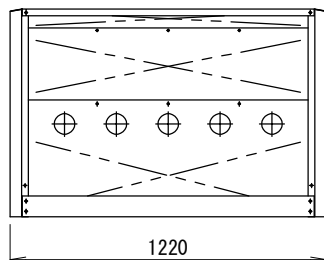

①B



<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

3. 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304
t1.0

製品質量 ①A: 約24 (kg) x2, ①B: 約21 (kg)

表面処理 脱脂処理

付属品 

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

		製品製造番号	取付要領書番号
①	A	MIT-0261	2MD205
	B	MIT-0262	2MD204
②	A		
	B		
③			
番号	日付	改訂記事	
	'15. 12. 25	図面構成変更, 付属品改訂	
	'17. 07. 14	注記追加	
	'18. 11. 20	左右吸込口統合、注記追加	
	'21. 01. 12	型式削除	

承認日	承認	設計	作図
'11. 04. 11	橋本	澤山	倉持

ネミー株式会社

図番 2-MDB266T-E1